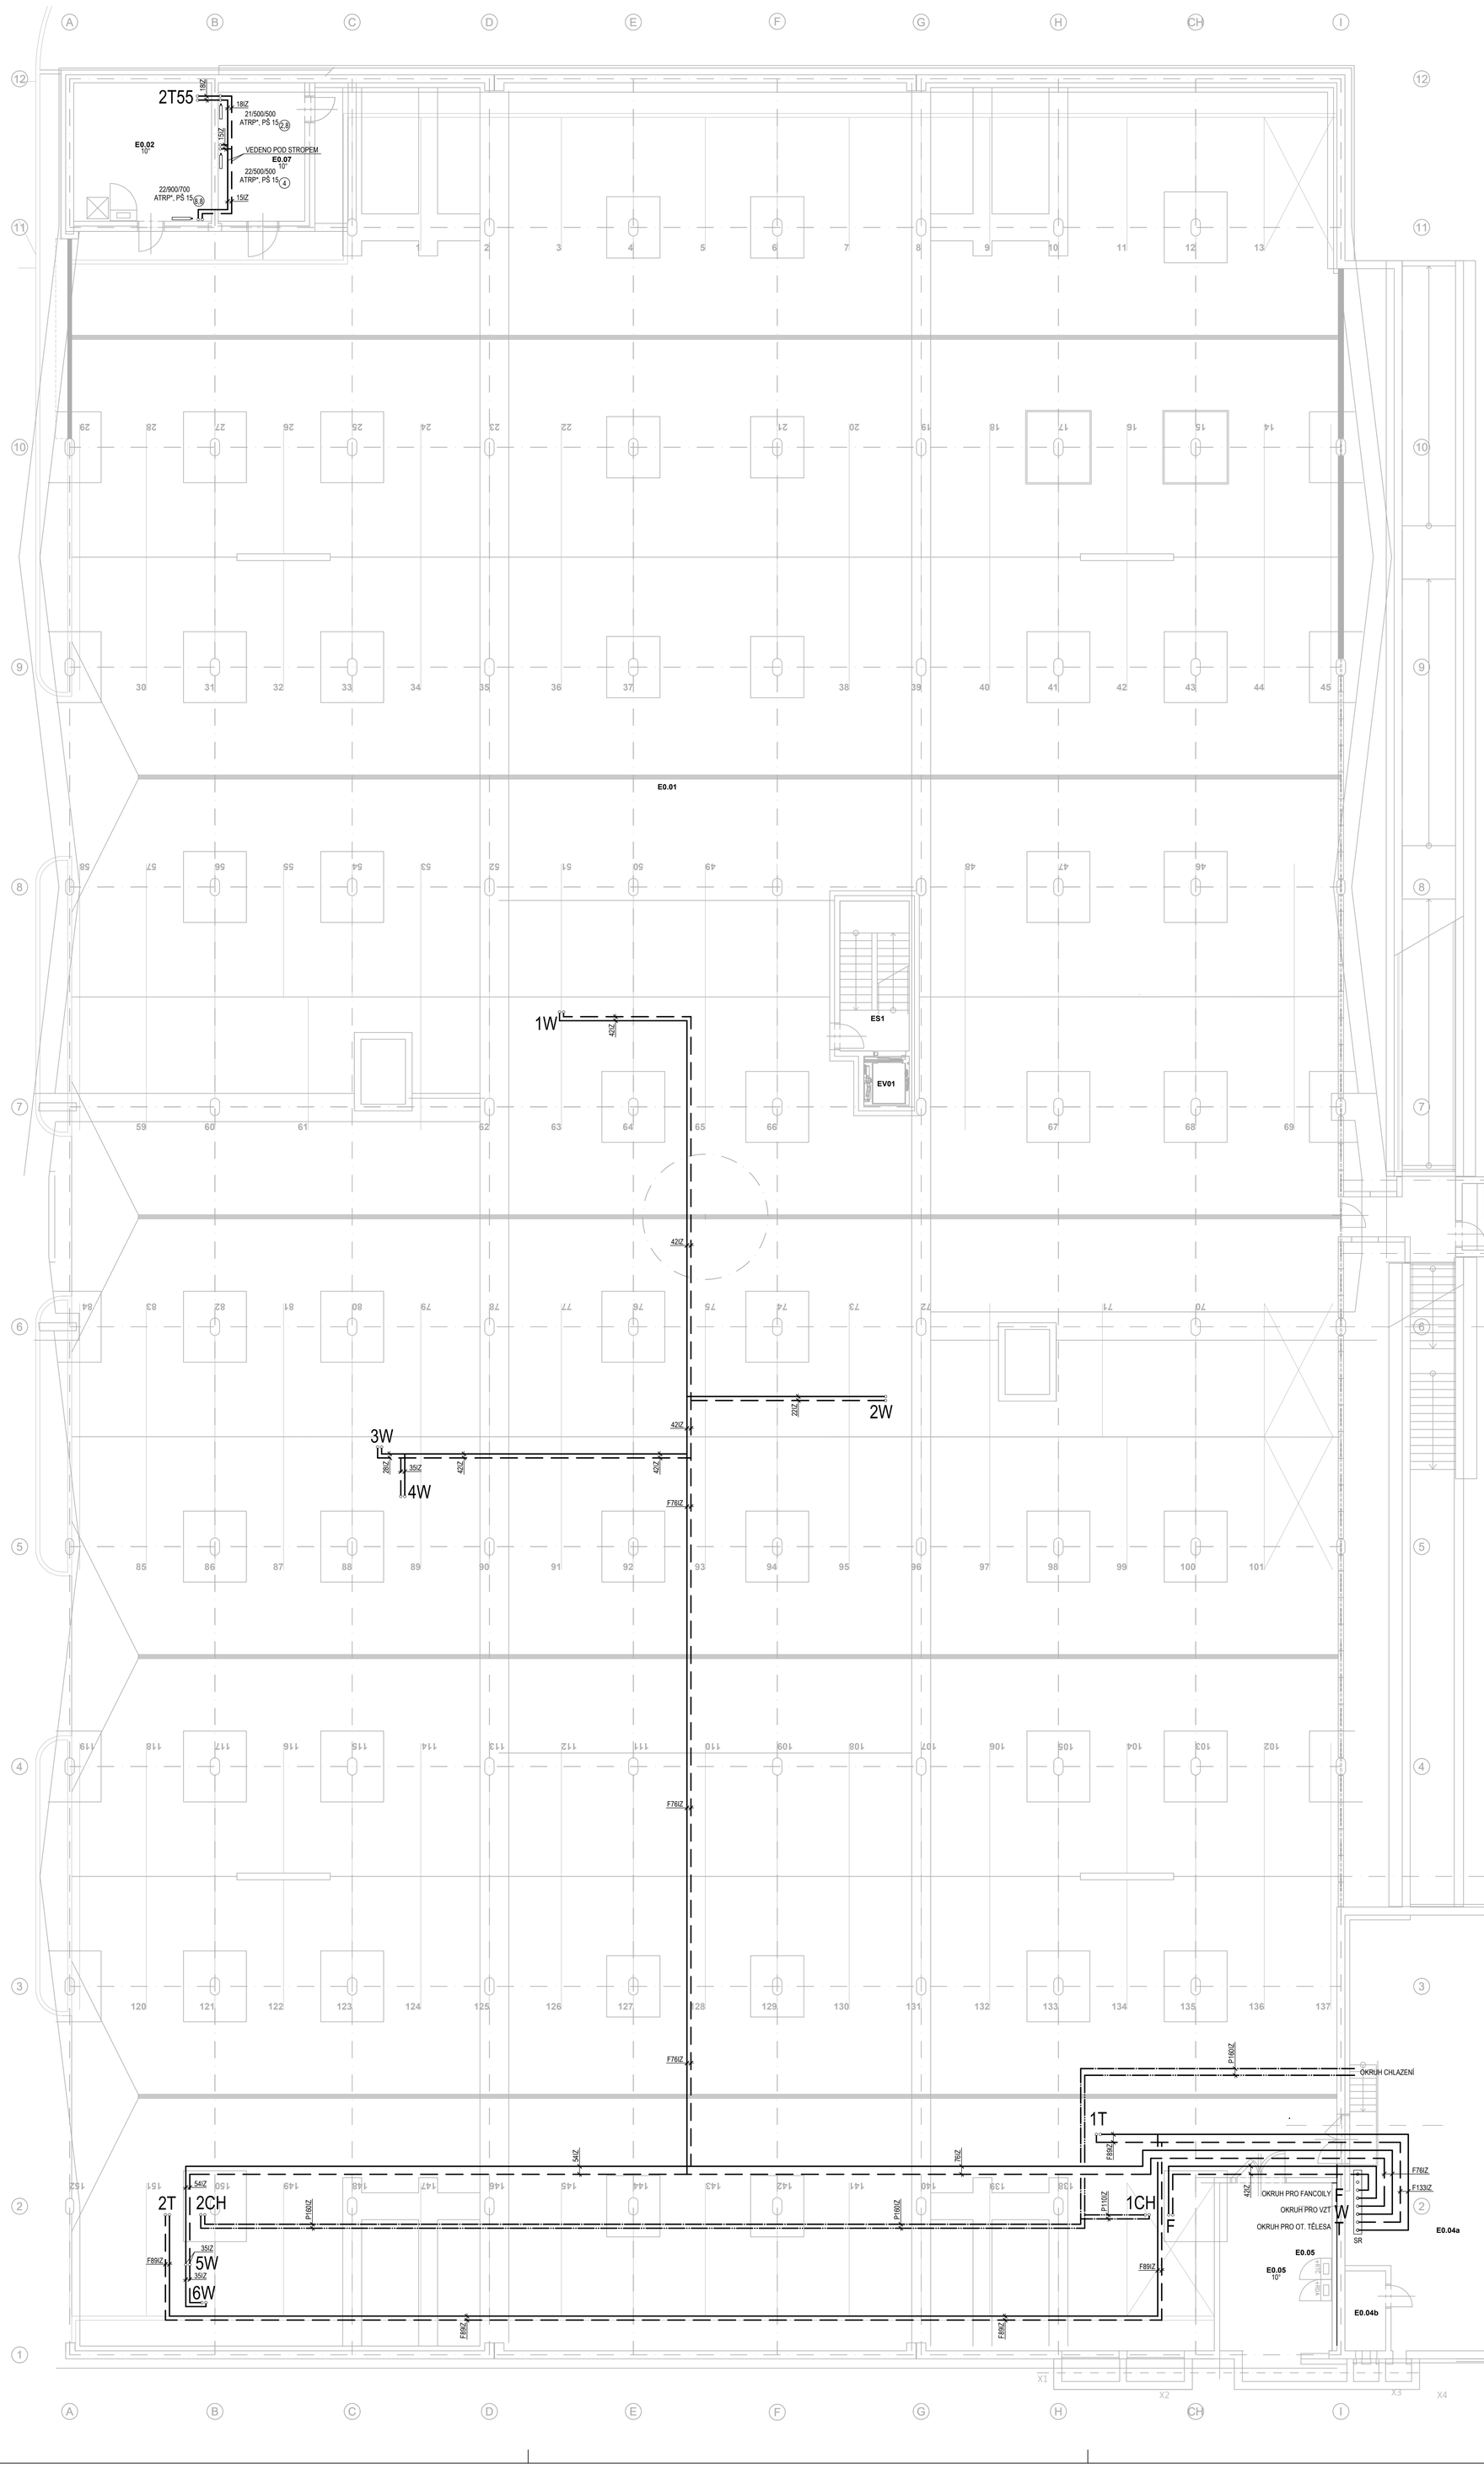

BLOK A			BLOK B		
OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2
A001	PLYNOVÁ KOTELNA	41,77	B019	PRÁDELNA	22,30
A002	SKLEPNÍ PROSTOR	7,63	B020	PLYNOVÁ KOTELNA	33,75
A003	SKLEPNÍ PROSTOR	2,68	B021	SKLAD	7,60
A004	KRYT	122,50	B022	SKLEPNÍ PROSTOR	3,18
A005	SKLAD	26,06	B023	KRYT	117,67
A006	SKLAD	77,09	B024	SKLAD	36,91
A007	SKLAD	56,84	B025	A-KLUB	76,11
A008	SKLAD	57,01	B026	WC	22,62
A009	SKLAD	10,43	B027	SKLAD PRÁDLA	93,77
A010	POSILOVNA	57,01	B028	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,94
A011	PRÁDELNA	21,47	B029	STROJOVNA VÝTAHU	6,84
A012	PRÁDELNA	21,25	B030	SKLAD	10,65
A013	ŠATNA	12,16	B031	ÚKLIDOVÉ PROSTORY	21,17
A014	TĚLOCVIČNA	77,09	B032	WC	34,30
A015	STUDOVNA	37,40	B033a	CHODBA HLAVNÍ	47,65
A016	KRYT	122,50	B033b	CHODBA SEVER	23,18
A017	SKLAD	2,68	B033c	CHODBA JIH	67,75
A018	SKLAD	7,63	B034	SKLAD	17,69
A075	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,15	B035	DÍLNA	69,08
A081	STROJOVNA VÝTAHU	10,50	B036	SKLAD	44,80
A082a	CHODBA HLAVNÍ	40,30	B037	SKLAD	25,66
A082b	CHODBA SEVER	68,35	B038	KRYT	120,06
A082c	CHODBA JIH	68,27	B039	SKLAD	2,84
A083a	SCHODIŠTĚ HLAVNÍ	23,25	B040	SKLAD	7,60
A083b	SCHODIŠTĚ SEVER	8,40	B084	CHODBA	44,22
A083c	SCHODIŠTĚ JIH	8,68	B085a	SCHODIŠTĚ HLAVNÍ	23,97
A086	ÚNIKOVÁ CHODBA	9,72	B085b	SCHODIŠTĚ SEVER	8,20
A088	SKLAD	14,56	B085c	SCHODIŠTĚ JIH	8,50
			B087	ÚNIKOVÁ CHODBA	9,90

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI - ÚČEL	PLOCHA m2
E0.01	KRYTÉ PARKOVIŠTĚ	3 917,6
E0.02	STROJOVNA SHZ	27,6
E0.03	KOLÁRNA	32,1
E0.04a	STROJOVNA UT	89,9
E0.04b	KOTELNA	4,8
E0.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST - DIESELAGREGÁT	27,7
E0.06	ÚKLID	5,6
E0.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST ZTI	6,9
E0.08	SKLAD NÁŘADÍ	12,0
EV01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,8

SCHÉMA STOUPAČEK CHLADU:

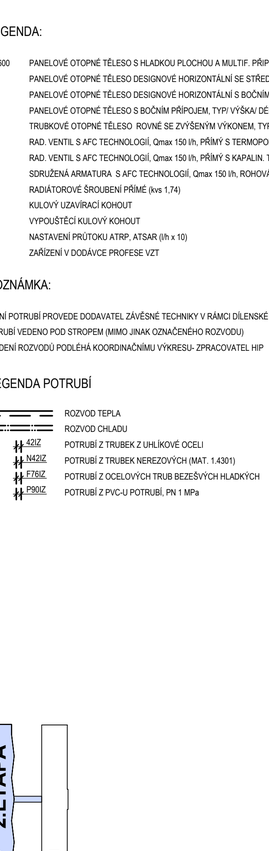

LEGENDA:

33 PLAN VKM8/900/1600	PANELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S HLADKOU PLOCHOU A MULTIF. PŘÍPOJENÍM, TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA
KHM46/218/1400	PANELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO DESIGNOVÉ HORIZONTÁLNÍ SE STŘED. PŘÍPOJENÍM, TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA
KH44/218/1800	PANELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO DESIGNOVÉ HORIZONTÁLNÍ S BOČNÍM PŘÍPOJEM, TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA
22/900/800	PANELOVÉ OTOPNÉ TĚLESO S BOČNÍM PŘÍPOJEM, TYP/ VÝŠKA/ DÉLKA
KLM 1220/450	TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO ROVNÉ SE ZVÝŠENÝM VÝKONEM, TYP, VÝŠKA/ŠÍŘKA
ATRP	RAD. VENTIL S AFC TECHNOLOGIÍ, Qmax 150 l/h, PŘÍMÝ S TERMOPOHONEM 230 V, 2-BOD, NC
ATRP*	RAD. VENTIL S AFC TECHNOLOGIÍ, Qmax 150 l/h, PŘÍMÝ S KAPALIN. TERMOSTAT. HLAVICÍ M30x1,5
ATSAR	SDRUŽENÁ ARMATURA S AFC TECHNOLOGIÍ, Qmax 150 l/h, ROHOVÁ S TERMOPOHONEM 230 V, 2-BOD, NC
PŠ	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ (kvs 1,74)
KK	KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT
VK	VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT
(5)	NASTAVENÍ PRŮTOKU ATRP, ATSAR (l/h x 10)
VZT	ZAŘÍZENÍ V DODÁVCE PROFESE VZT

POZNÁMKA:

- NÁVRH ULOŽENÍ POTRUBÍ PROVEDE DODAVATEL ZÁVĚSNÉ TECHNIKY V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- V 1.NP JE POTRUBÍ VEDENO POD STROPEM (MIMO JINAK OZNAČENÉHO ROZVODU)
- SKUTEČNÉ VEDENÍ ROZVODŮ PODLÉHÁ KOORDINAČNÍMU VÝKRESU- ZPRACOVATEL HIP

LEGENDA POTRUBÍ

	ROZVOD TEPLA
	ROZVOD CHLADU
42IZ	POTRUBÍ Z TRUBEK Z UHLÍKOVÉ OCELI
N42IZ	POTRUBÍ Z TRUBEK NEREZOVÝCH (MAT. 1.4301)
F76IZ	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUB BEZEŠVÝCH HLADKÝCH
P90IZ	POTRUBÍ Z PVC-U POTRUBÍ, PN 1 MPa

SCHÉMA:



generální projektant a investor:	Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala		
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA	místo akce:	Kranichova 1433/8, 710 00 Slezská Ostrava k.ú. Slezská Ostrava 714828	
Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava	autor projektu: Ing. Arch. Radim Václavík	podpis:	číslo zakázky:
	hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Hynčica	podpis:	datum: 11/2024
	vypracoval: Radim Šelong	podpis:	formát: 28xA4 změna:
projektant profese:	st. objekt: SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa SO 03.2 - HLAVNÍ BUDOVA - 2.etapa		měřítko: 1:100
	stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby		číslo paré:
	část: D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ A ROZVOD CHLADU		
	výkres: Půdorys 1.PP		číslo: 01