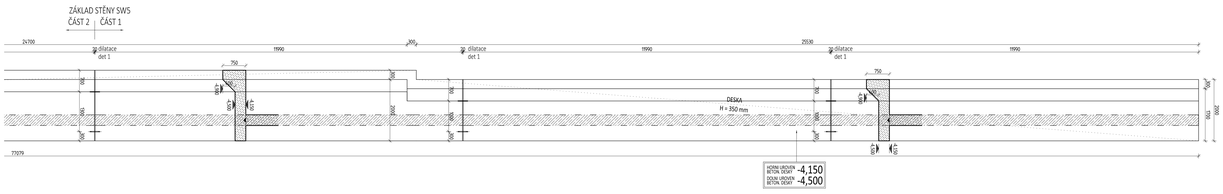

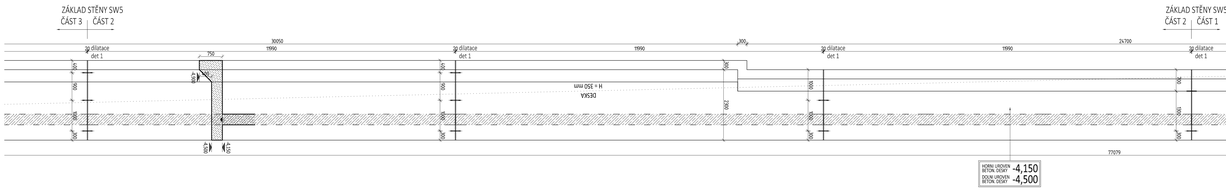

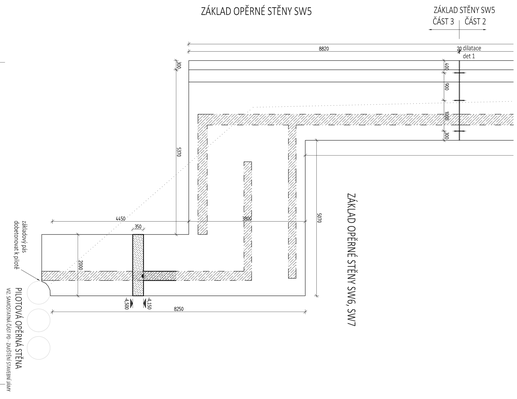



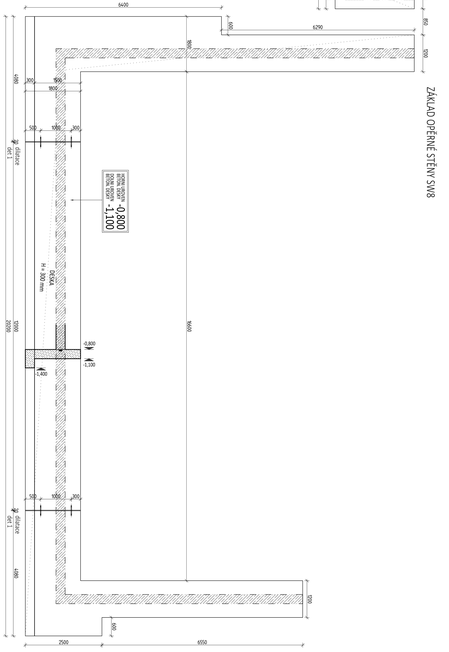

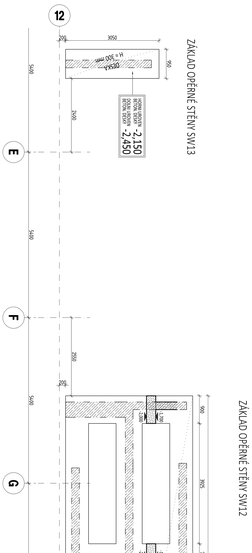

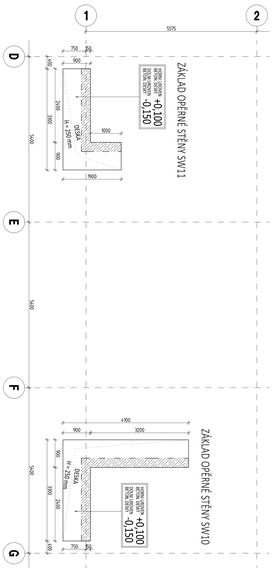

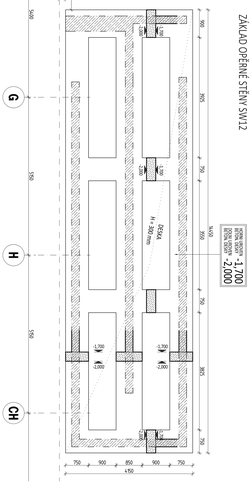

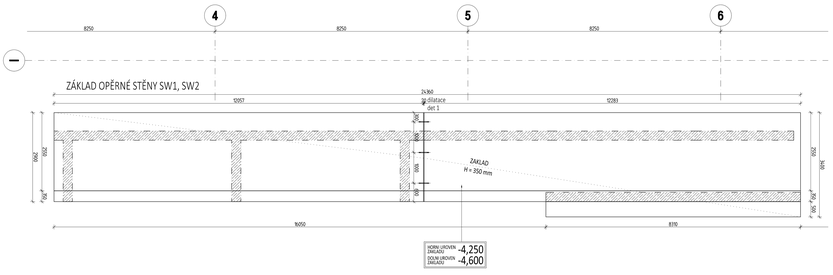

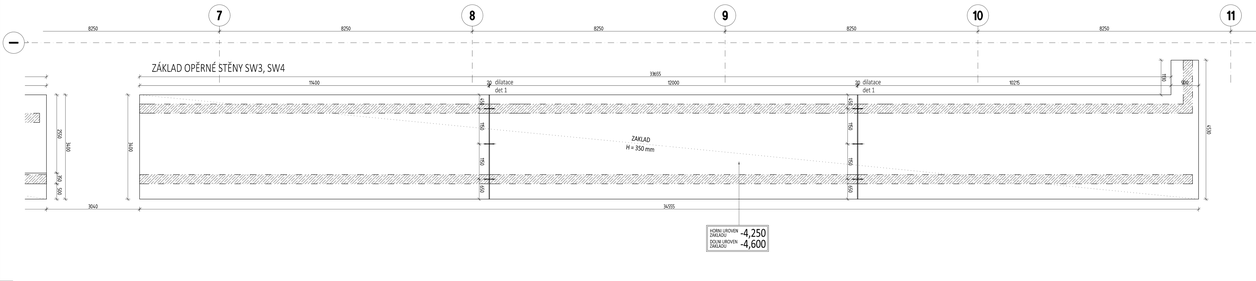

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PROSTÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE (POD VODNÍ HLADINOU)
- PROSTÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V SUCHU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V SUCHU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE PRVNÍ NAD HLADINOU
- PROSTÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE ZE SUCHU
- VRSTVA BETONU V PRVNÍCH KONZERVAČNÍCH PRACÍCH TL. 50 MM
- PROSTÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V SUCHU DOPLNĚ BETONOVÁNÍ

VÝKAZ PRVKŮ OSAZOVANÝCH DO BETONU - O. STĚN

POZ.	POČET KUSŮ	HMOTNOST 1 KUS
27	24	1,5 t

POZNÁMKY

- VEŠKERÁ DATA, ROZMĚRY, ÚDAJE A SPECIFIKACE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TECHNICKÁ PŘEDLOHA
- VEŠKERÁ DATA, ROZMĚRY, ÚDAJE A SPECIFIKACE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TECHNICKÁ PŘEDLOHA
- NEBUDOU-LI UDÁNY ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 206, ČSN P 73 2404
- NEBUDOU-LI UDÁNY ČSN EN 1992-1-1 ČSN EN 206, ČSN P 73 2404
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH, HMOTNOSTI V TUNÁCH, ÚHLY V STUPNÍCH, ÚROVNĚ V METRECH
- VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH, HMOTNOSTI V TUNÁCH, ÚHLY V STUPNÍCH, ÚROVNĚ V METRECH
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PŘEZKOUŠET A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI NEBO NESROVNALOSTI ŘEŠIT S PROJEKTANTEM
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PŘEZKOUŠET A PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI NEBO NESROVNALOSTI ŘEŠIT S PROJEKTANTEM
- PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD
- PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD
- VÝROBCI BETONU MUSÍ MÍT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAVEDENÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY PODLE ČSN EN ISO 9001 A ČSN EN 206+A1 A MUSÍ MÍT PLATNÝ OSVĚDČENÍ OPRÁVNĚNÍ
- VÝROBCI BETONU MUSÍ MÍT PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAVEDENÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY PODLE ČSN EN ISO 9001 A ČSN EN 206+A1 A MUSÍ MÍT PLATNÝ OSVĚDČENÍ OPRÁVNĚNÍ
- ZÁKLADY OPĚRNÝCH KCÍ BUDOU OD SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÉ DESKY ZAKLÁDÁNY NA HLOUBCE 1,0 M POD ÚROVNÍ TERÉNU
- ZÁKLADY OPĚRNÝCH KCÍ BUDOU OD SPODNÍ HRANY ZÁKLADOVÉ DESKY ZAKLÁDÁNY NA HLOUBCE 1,0 M POD ÚROVNÍ TERÉNU
- ZÁKLADY OPĚRNÝCH KCÍ BUDOU ZAKLÁDÁNY NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE TL. 350 MM
- ZÁKLADY OPĚRNÝCH KCÍ BUDOU ZAKLÁDÁNY NA ŽELEZOBETONOVÉ DESCE TL. 350 MM
- BUDOU PROVEDENY BETONÁŽNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
- BUDOU PROVEDENY BETONÁŽNÍ PRACOVNÍ SPÁRY

Betonářská ocel B500B
Betonářská ocel třídy B500B (10 505) s charakteristickou mezí kluzu f_{yk} = 500 MPa a třídou tažnosti B

Beton pro spodní stavbu: C25/30-XC2(C)Z,F1-PO 0,4-Dmax 22-S3
Beton pro nadzemní stavbu: C25/30-XC2(C)Z,F1-PO 0,4-Dmax 22-S3

Beton pro základové konstrukce: C25/30-XC2(C)Z,F1-PO 0,4-Dmax 22-S3

Beton pro základové konstrukce: C25/30-XC2(C)Z,F1-PO 0,4-Dmax 22-S3
Beton pro nadzemní stavbu: C25/30-XC2(C)Z,F1-PO 0,4-Dmax 22-S3
Beton pro základové konstrukce: C25/30-XC2(C)Z,F1-PO 0,4-Dmax 22-S3

DETAIL 1 M 1:25

(PRŮHYB DILATAČNÍ SPÁRY)

DETAIL 2 M 1:25

(PRŮHYB HORNÍ HRANY ZÁKLADU)

DOKUMENTACE JE DUCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV PODLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. AUTORSKÝ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ. KOPÍROVÁNÍ A ROZMNOŽOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

projektant projektant a hlavní inženýr	Ostravská univerzita - Kolonie Jana Opletala Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Ul. Dvořákova 7	701 03 Ostrava-Slezská Ostrava
autor autor projektant	Ing. Arch. Radim Vaňkurk
hlavní inženýr projektu	Ing. Arch. Radim Vaňkurk
spolupráce	
konzultace konzultace	
stavebník investor	Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava
autorský dozor	Ing. Pavel Pospíšil
projektant	Ing. Lukáš Prokop
stupeň	DSŘ
datum	10/2024
měřítko	1:50
číslo zakázky	19-14
číslo paré	

D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
SO 013.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 2.etapa
ZÁKLADY OPĚRNÝCH STĚN
VÝKRES TVARU

Dokumentace pro provádění stavby

D.1.2 - 34