

<div>generální projektant a investor:</div> <div></div> <div>OSTRAVSKÁ UNIVERZITA</div> <div>Ostravská univerzita Dvořákova 7 701 03 Ostrava</div>	<div>Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala</div>		
	<div>místo akce: <b>Kranichova 8, 710 00 Slezská Ostrava</b> <b>k.ú. Slezská Ostrava 714828</b></div>		
	<div>autor projektu:</div> <div><b>Ing. Arch. Radim Václavík</b></div>	<div>podpis:</div>	<div>číslo zakázky:</div>
	<div>hlavní inženýr projektu:</div> <div><b>Ing. Pavel Hynčica</b></div>	<div>podpis:</div>	<div>datum:</div> <div>11/2024</div>
	<div>vypracoval:</div> <div><b>Kamil Bunček</b> <b>Jiří Gardian</b></div>	<div>podpis:</div>	<div>formát:</div> <div><b>A4</b></div>
<div>změna:</div>			
<div>projektant profese:</div>	<div>st. objekt: <b>SO 03.1 - HLAVNÍ BUDOVA - 1.etapa</b> <b>SO 03.2 - HLAVNÍ BUDOVA - 2.etapa</b></div>		<div>měřítko:</div> <div>1:-</div>
	<div>stupeň PD:</div> <div><b>Dokumentace pro provádění stavby</b></div>		<div>číslo paré:</div>
	<div>část:</div> <div><b>D.1.4.10 - MĚŘENÍ A REGULACE</b></div>		
		<div>výkres:</div> <div><b>OBVODOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE +RMaR5.1</b></div>	

Tel..

Firma / zákazník

Popis projektuOstravská univerzita - Koleje Jana Opletala

Číslo výkresuSchéma rozvaděče +RMaR5.1

Místo instalace+RMaR5.1

Vytvořeno dne26.07.2021

Zpracováno dne29.11.2024

Počet stran36

Obsah

Stránka	Popis stránek	Doplňkové pole stránky	Datum	Zpracoval	X
=+RMaR5.1/1	TITULNÍ LIST		28.11.2024		
=+RMaR5.1/2	OBSAH		28.11.2024		
=+RMaR5.1/2.a	OBSAH		28.11.2024		
=+RMaR5.1/3	ZNAČENÍ VODIČŮ		28.11.2024		
=+RMaR5.1/4	ROZVRŽENÍ ROZVADĚČE		28.11.2024		
=+RMaR5.1/5	PŘÍVOD DO ROZVADĚČE		28.11.2024		
=+RMaR5.1/6	VYBAVENÍ ROZVADĚČE		28.11.2024		
=+RMaR5.1/7	NAPÁJENÍ 24VDC		28.11.2024		
=+RMaR5.1/8	ROZJIŠTĚNÍ 24VDC		28.11.2024		
=+RMaR5.1/9	ROZJIŠTĚNÍ 24VDC		28.11.2024		
=+RMaR5.1/10	ŘIDÍCÍ SYSTÉM - USPOŘÁDÁNÍ MODULŮ ŘS		28.11.2024		
=+RMaR5.1/11	ŘIDÍCÍ SYSTÉM - USPOŘÁDÁNÍ MODULŮ ŘS		28.11.2024		
=+RMaR5.1/12	PROPOJENÍ MODULŮ		28.11.2024		
=+RMaR5.1/13	PLC		28.11.2024		
=+RMaR5.1/14	24 x DI		28.11.2024		
=+RMaR5.1/15	8 x AI 8 x AOU		28.11.2024		
=100+RMaR5.1/16	MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ A MÉDIÍ		28.11.2024		
=215+RMaR5.1/17	IRC REGULACE 5.NP		28.11.2024		
=410+RMaR5.1/18	MĚŘENÍ TEPLoty		28.11.2024		
=410+RMaR5.1/19	SIGNALIZACE PORUCH		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/20	POMOCNÝ VENTILÁTOR - MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/21	POMOCNÝ VENTILÁTOR - MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/22	POMOCNÝ VENTILÁTOR - MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/23	POMOCNÝ VENTILÁTOR - SILOVÁ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/24	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/25	POMOCNÝ VENTILÁTOR - SILOVÁ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/26	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/27	POMOCNÝ VENTILÁTOR - SILOVÁ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/28	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/29	POMOCNÝ VENTILÁTOR - SILOVÁ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/30	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/31	POMOCNÝ VENTILÁTOR - SILOVÁ ČÁST		28.11.2024		
=412+RMaR5.1/32	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST		28.11.2024		

# Obsah

Sloupec X: Automaticky generovaná stránka byla dodatečně ručně upravena

F06\_001

[illegible]

			Datum	28.11.2024	Ostravská univerzita - Koleje Jana Opletala		OBSAH			=	
			Zprac..	DELL						+ RMaR5.1	
			Zkontr.								
Změna	Datum	Název	Pův.		Nahrazeno čím					List 2.a	List 36













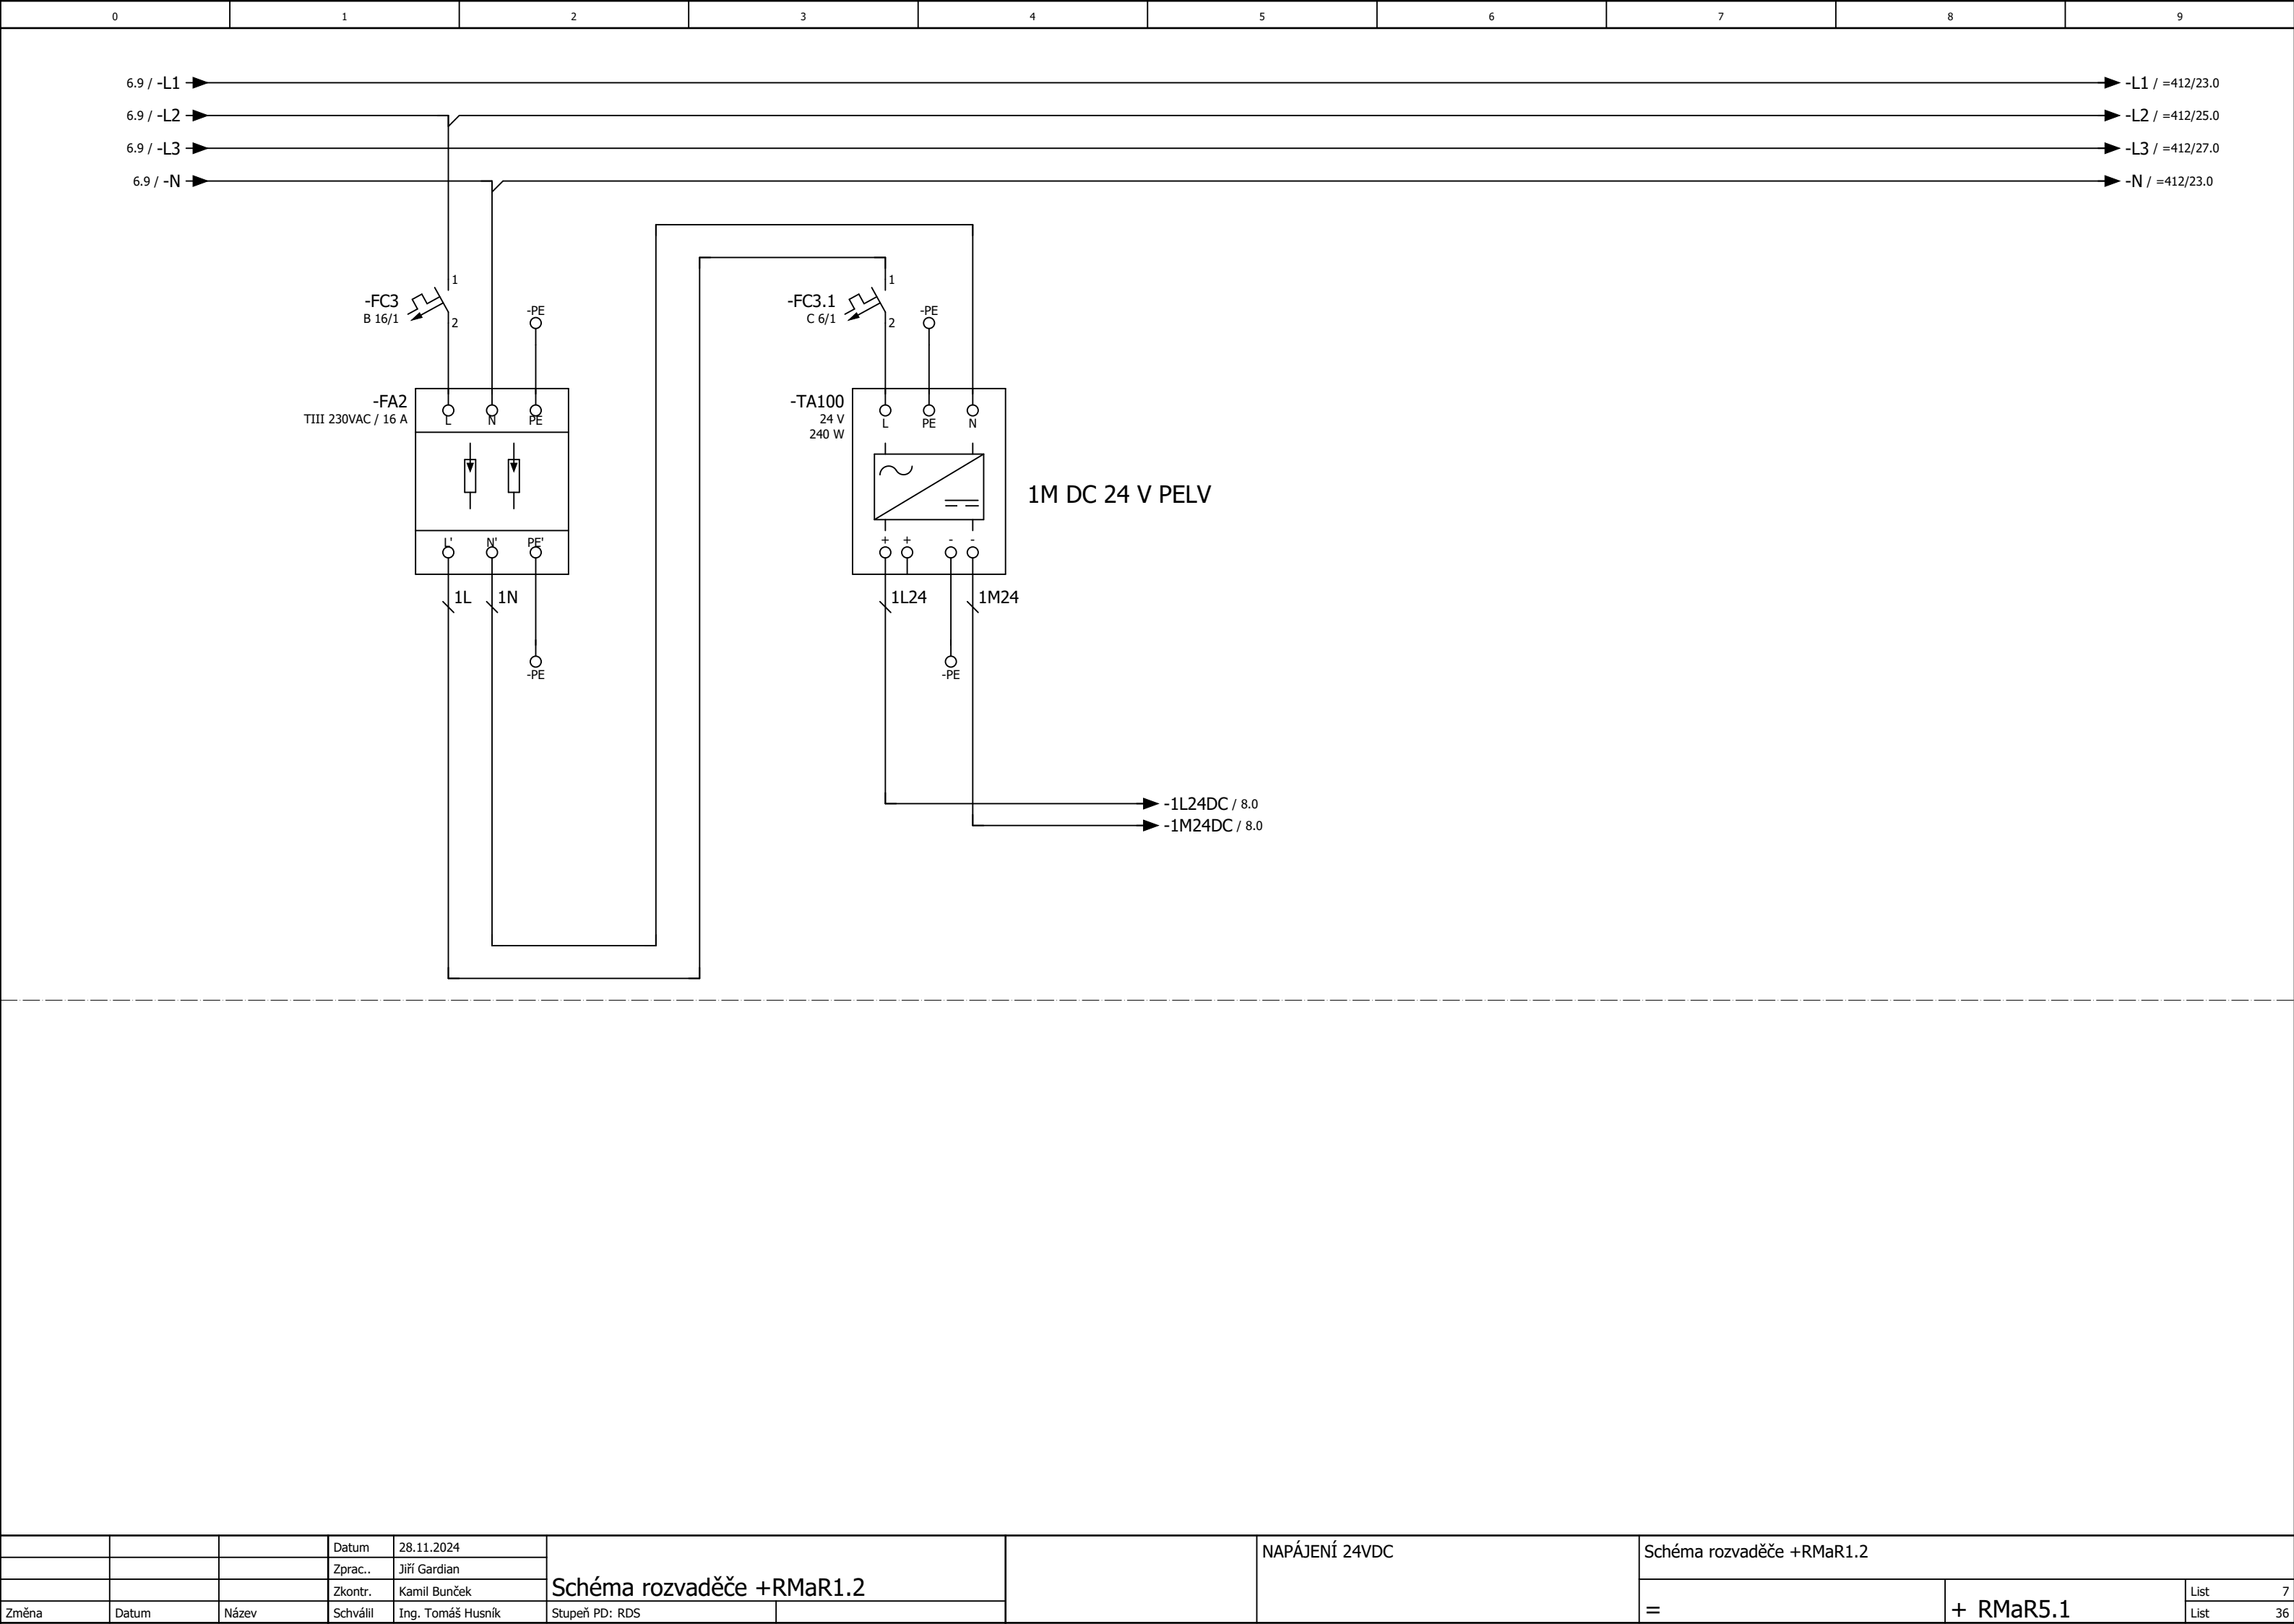



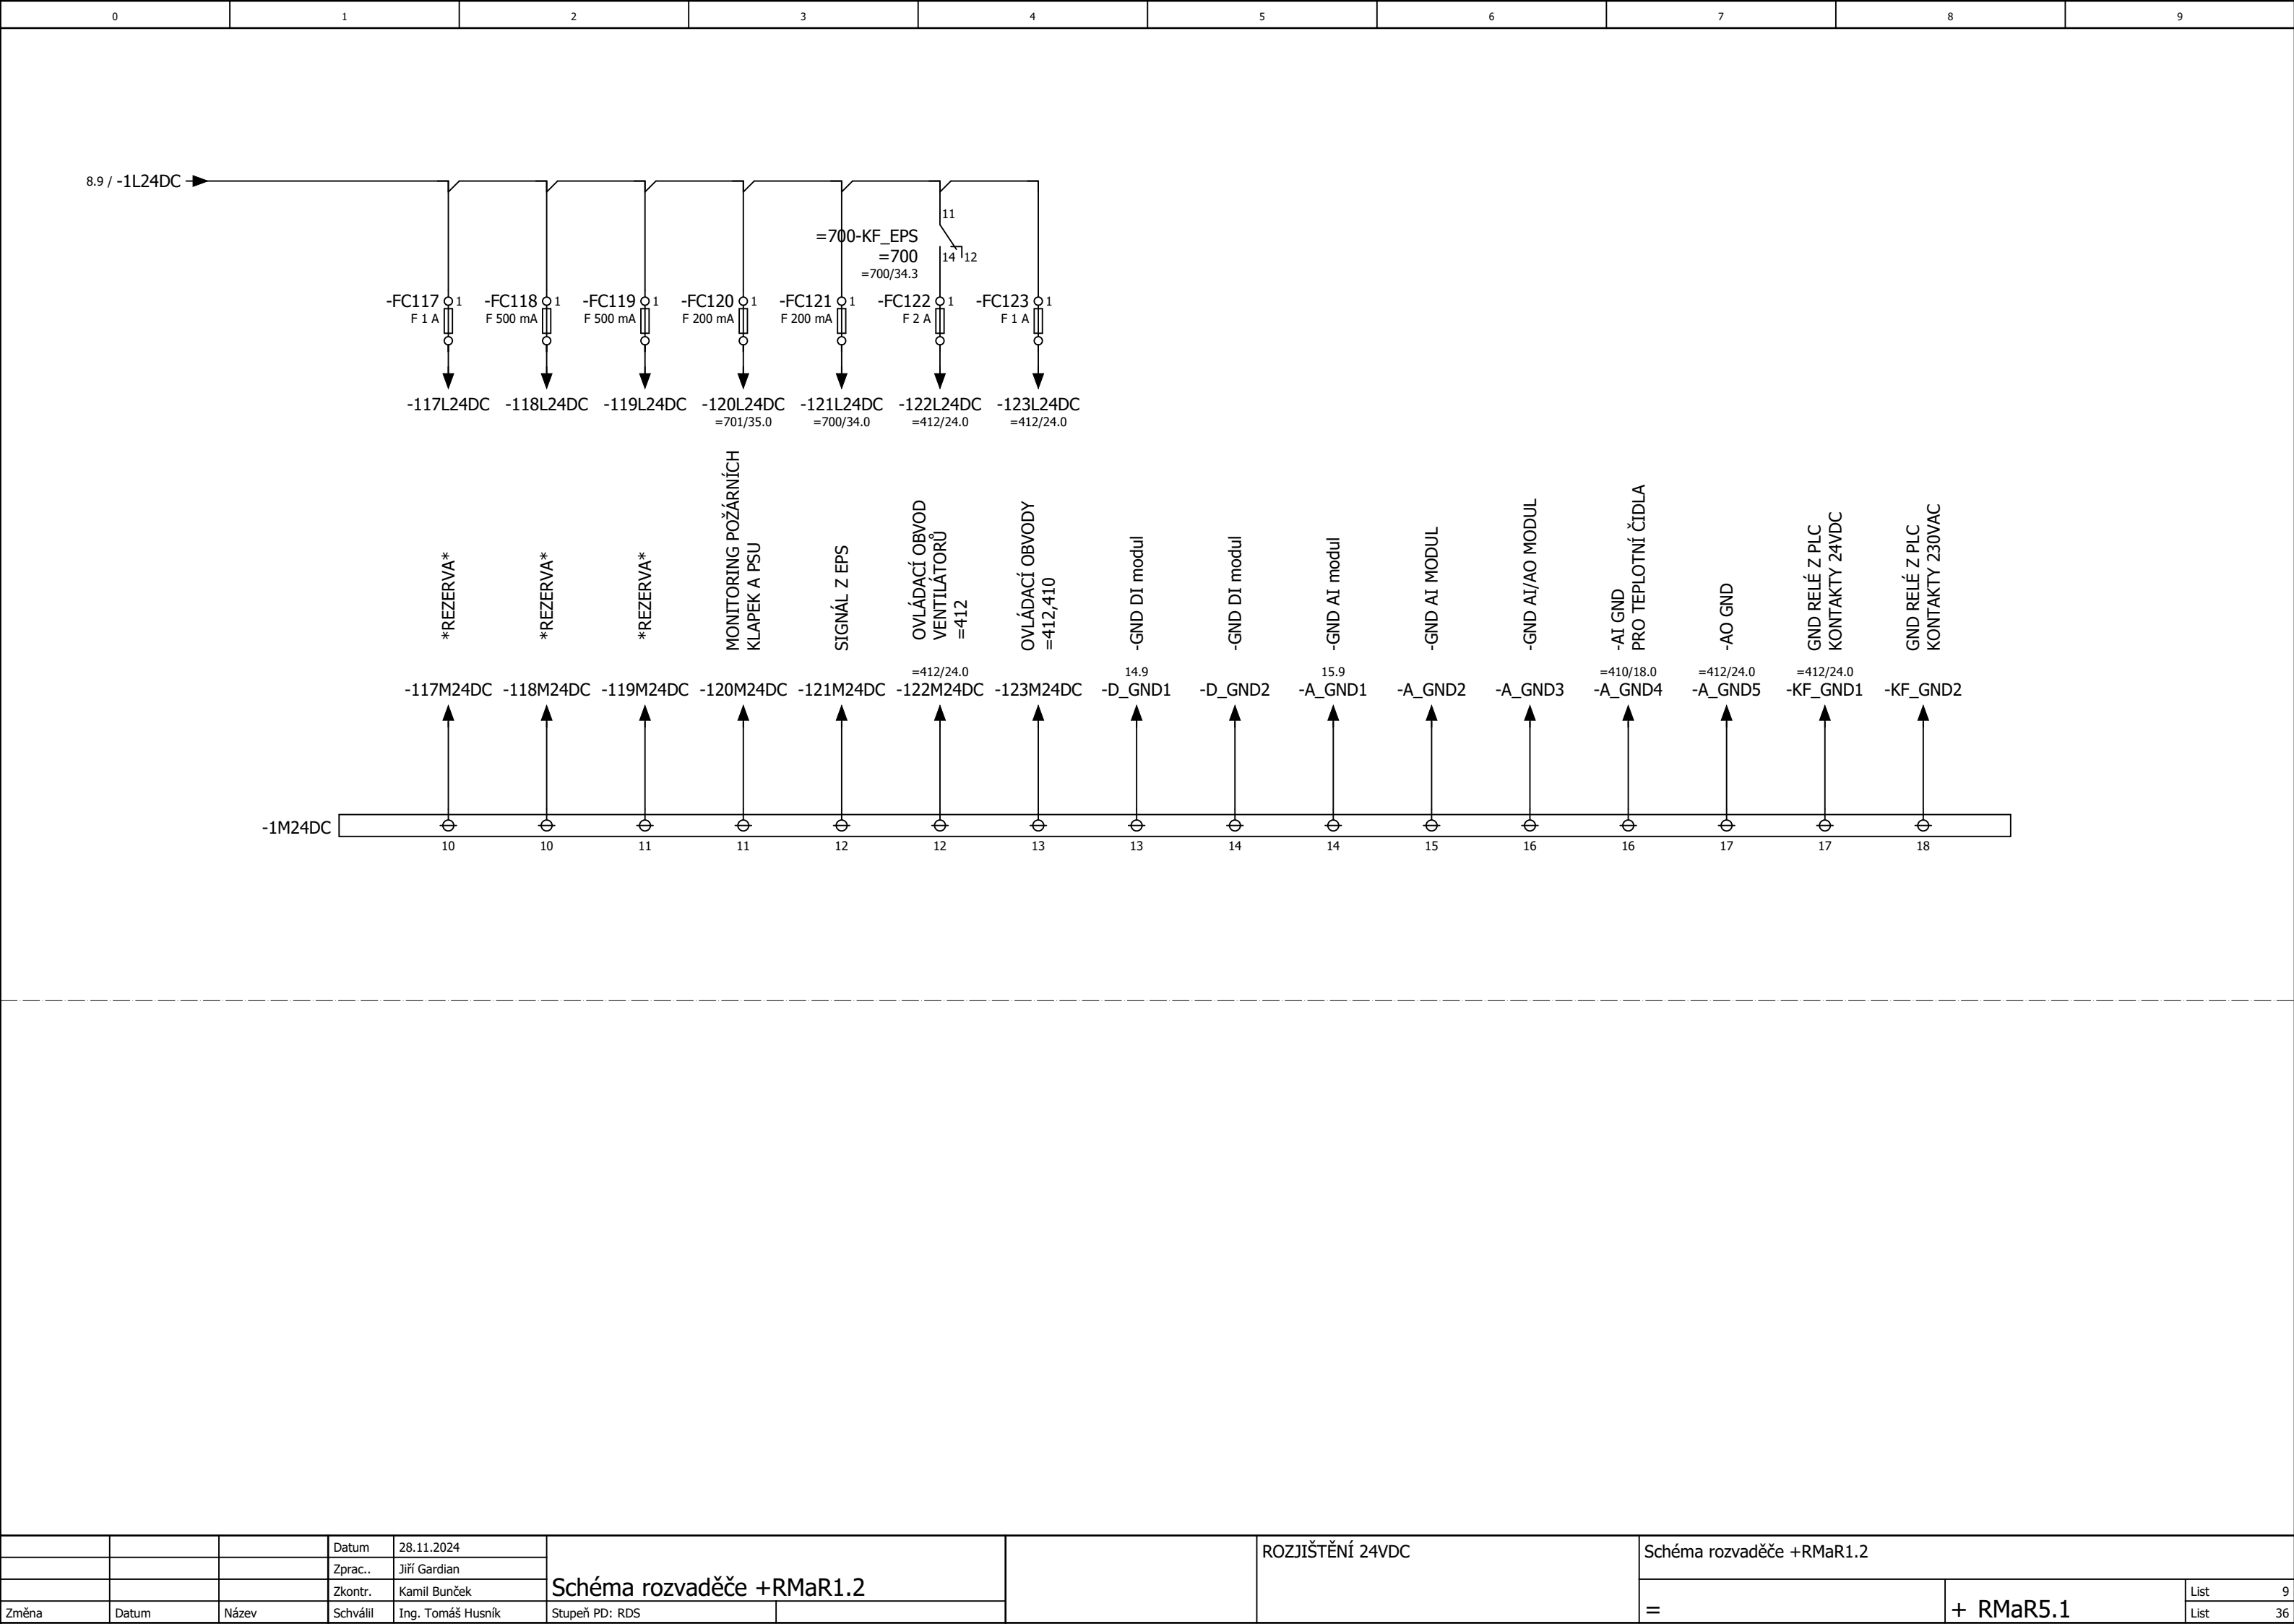























0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

<



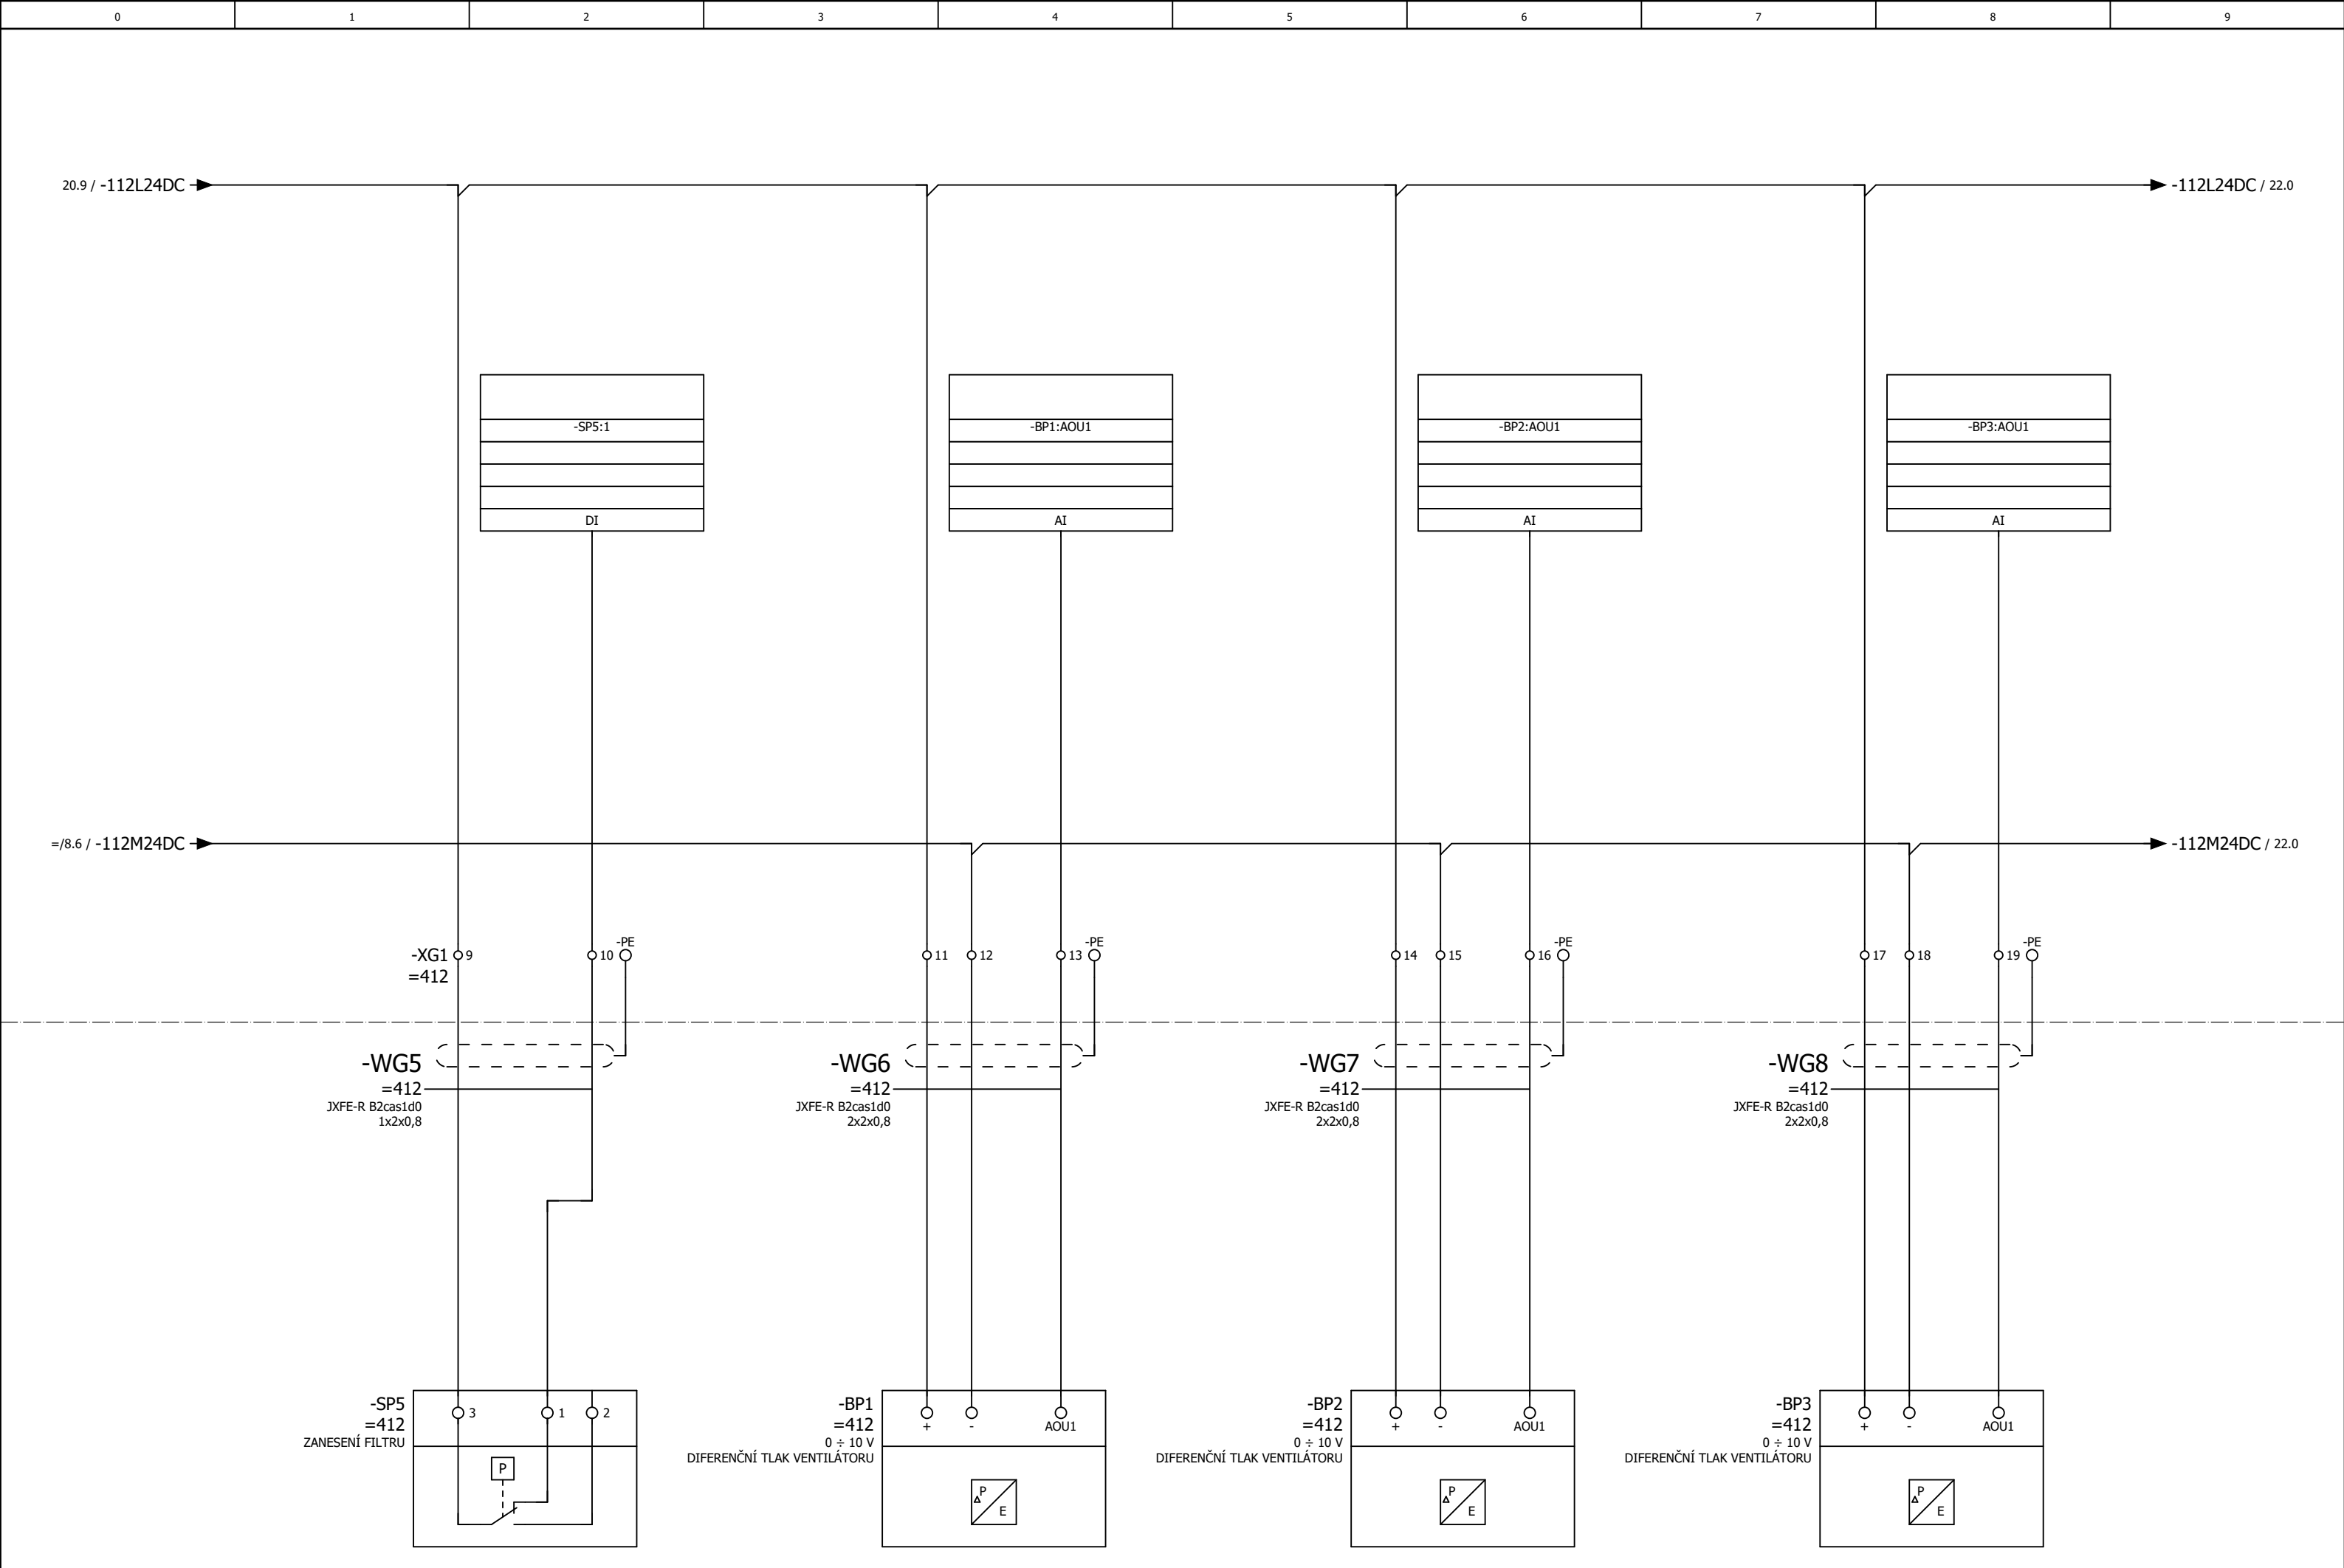


			Datum	28.11.2024	Schéma rozvaděče +RMar1.2		POMOCNÝ VENTILÁTOR - MĚŘENÍ DIFERENČNÍHO TLAKU		Schéma rozvaděče +RMar1.2		
			Zprac..	Jiří Gardian							
			Zkontr.	Kamil Bunčák							
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník	Stupeň PD:		= 412			+ RMar5.1	List 21
											List 36

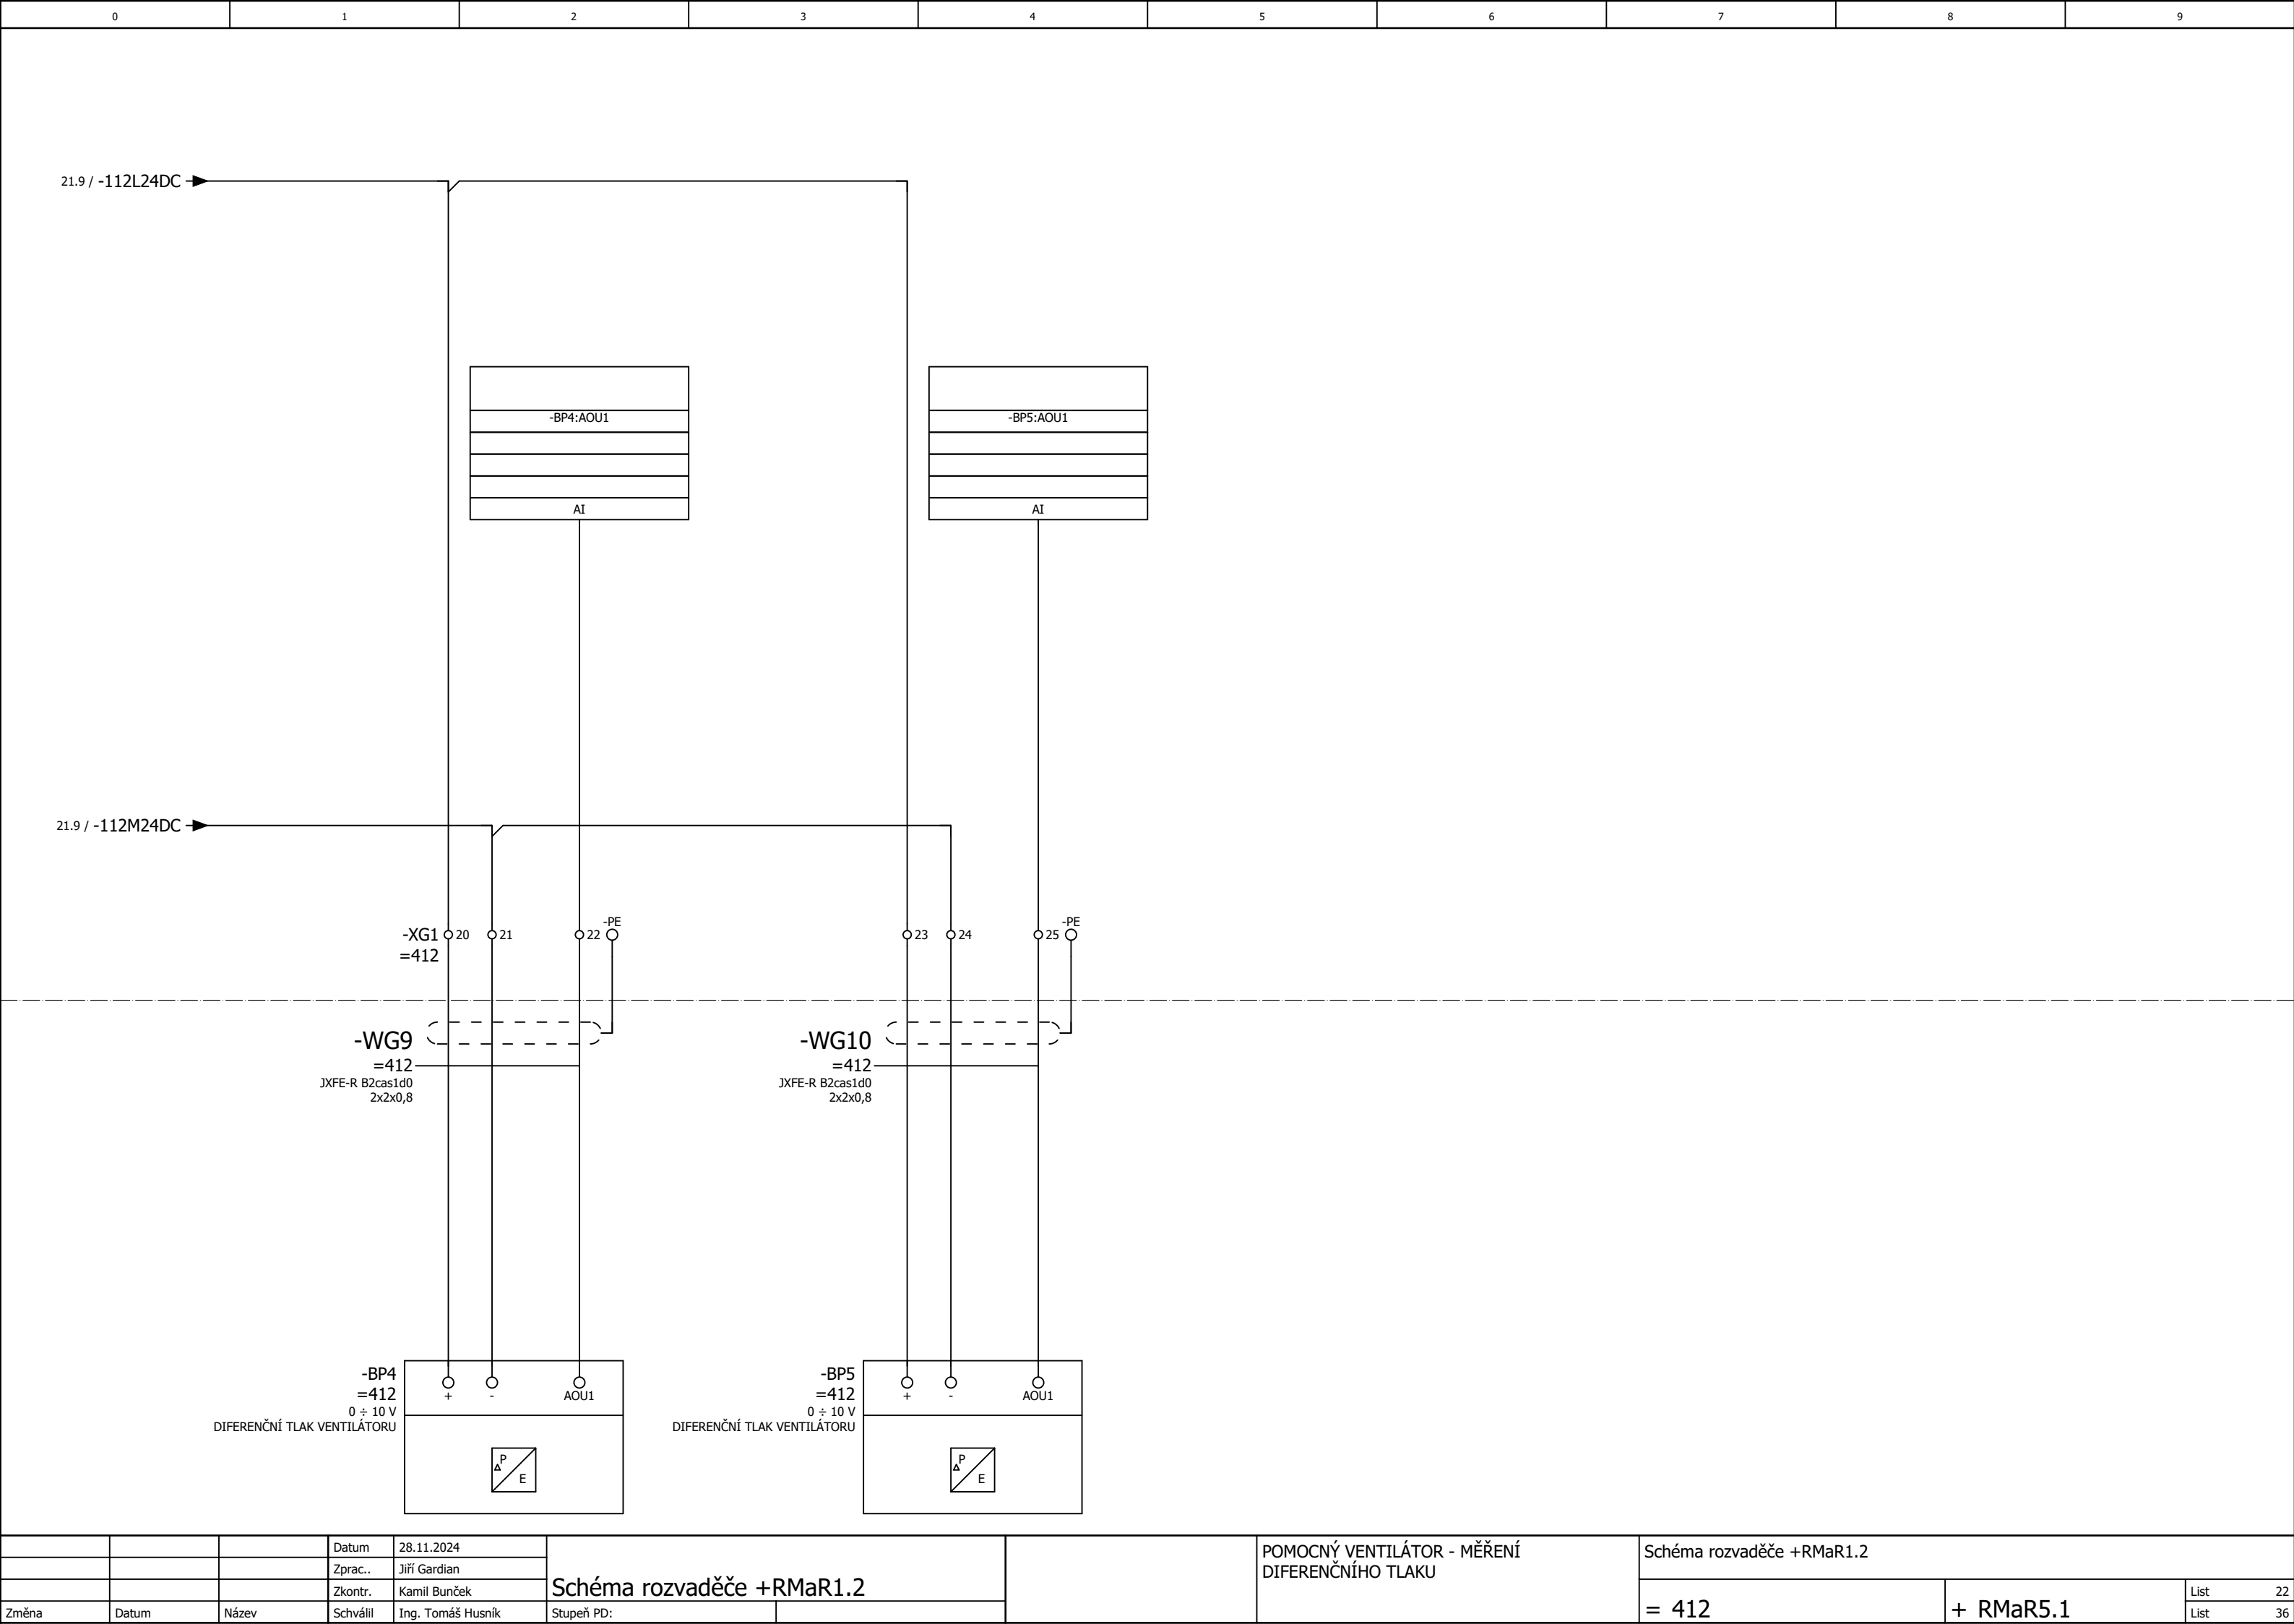






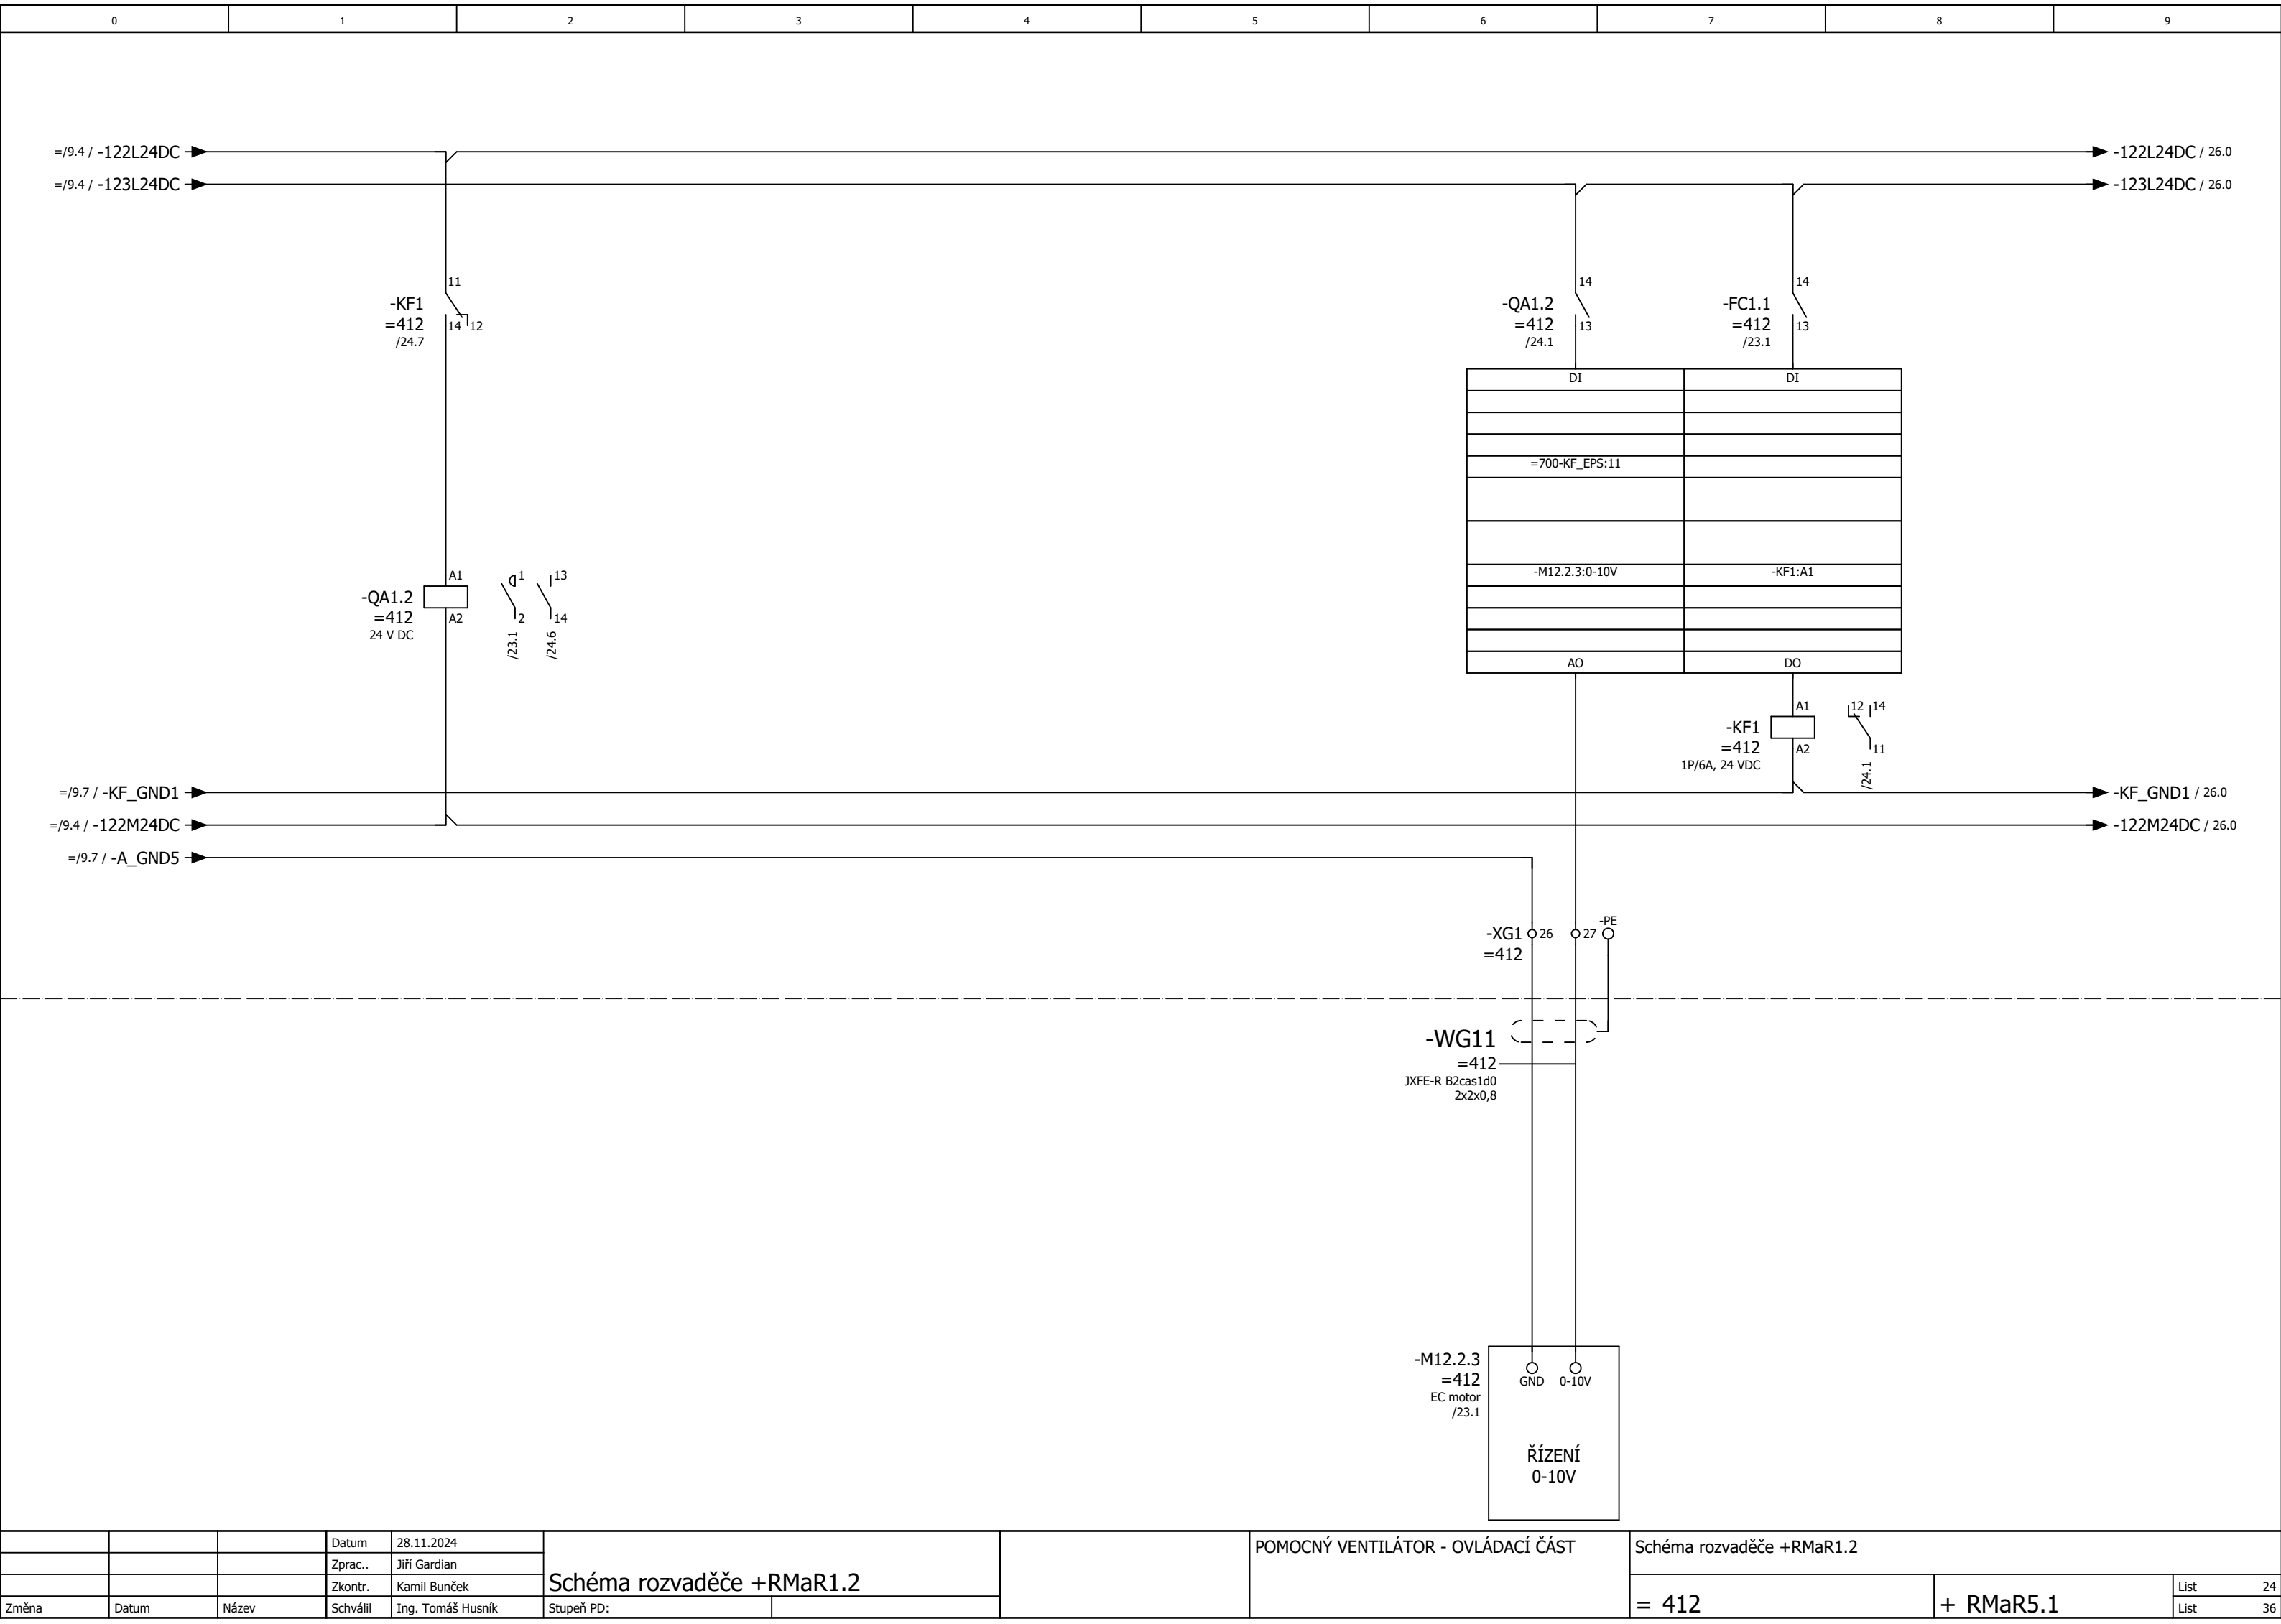


			Datum	28.11.2024	Schéma rozvaděče +RMaR1.2	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST	Schéma rozvaděče +RMaR1.2			
			Zprac..	Jiří Gardian			= 412	+ RMaR5.1	List	24
			Zkontr.	Kamil Bunček					List	36
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník	Stupeň PD:					




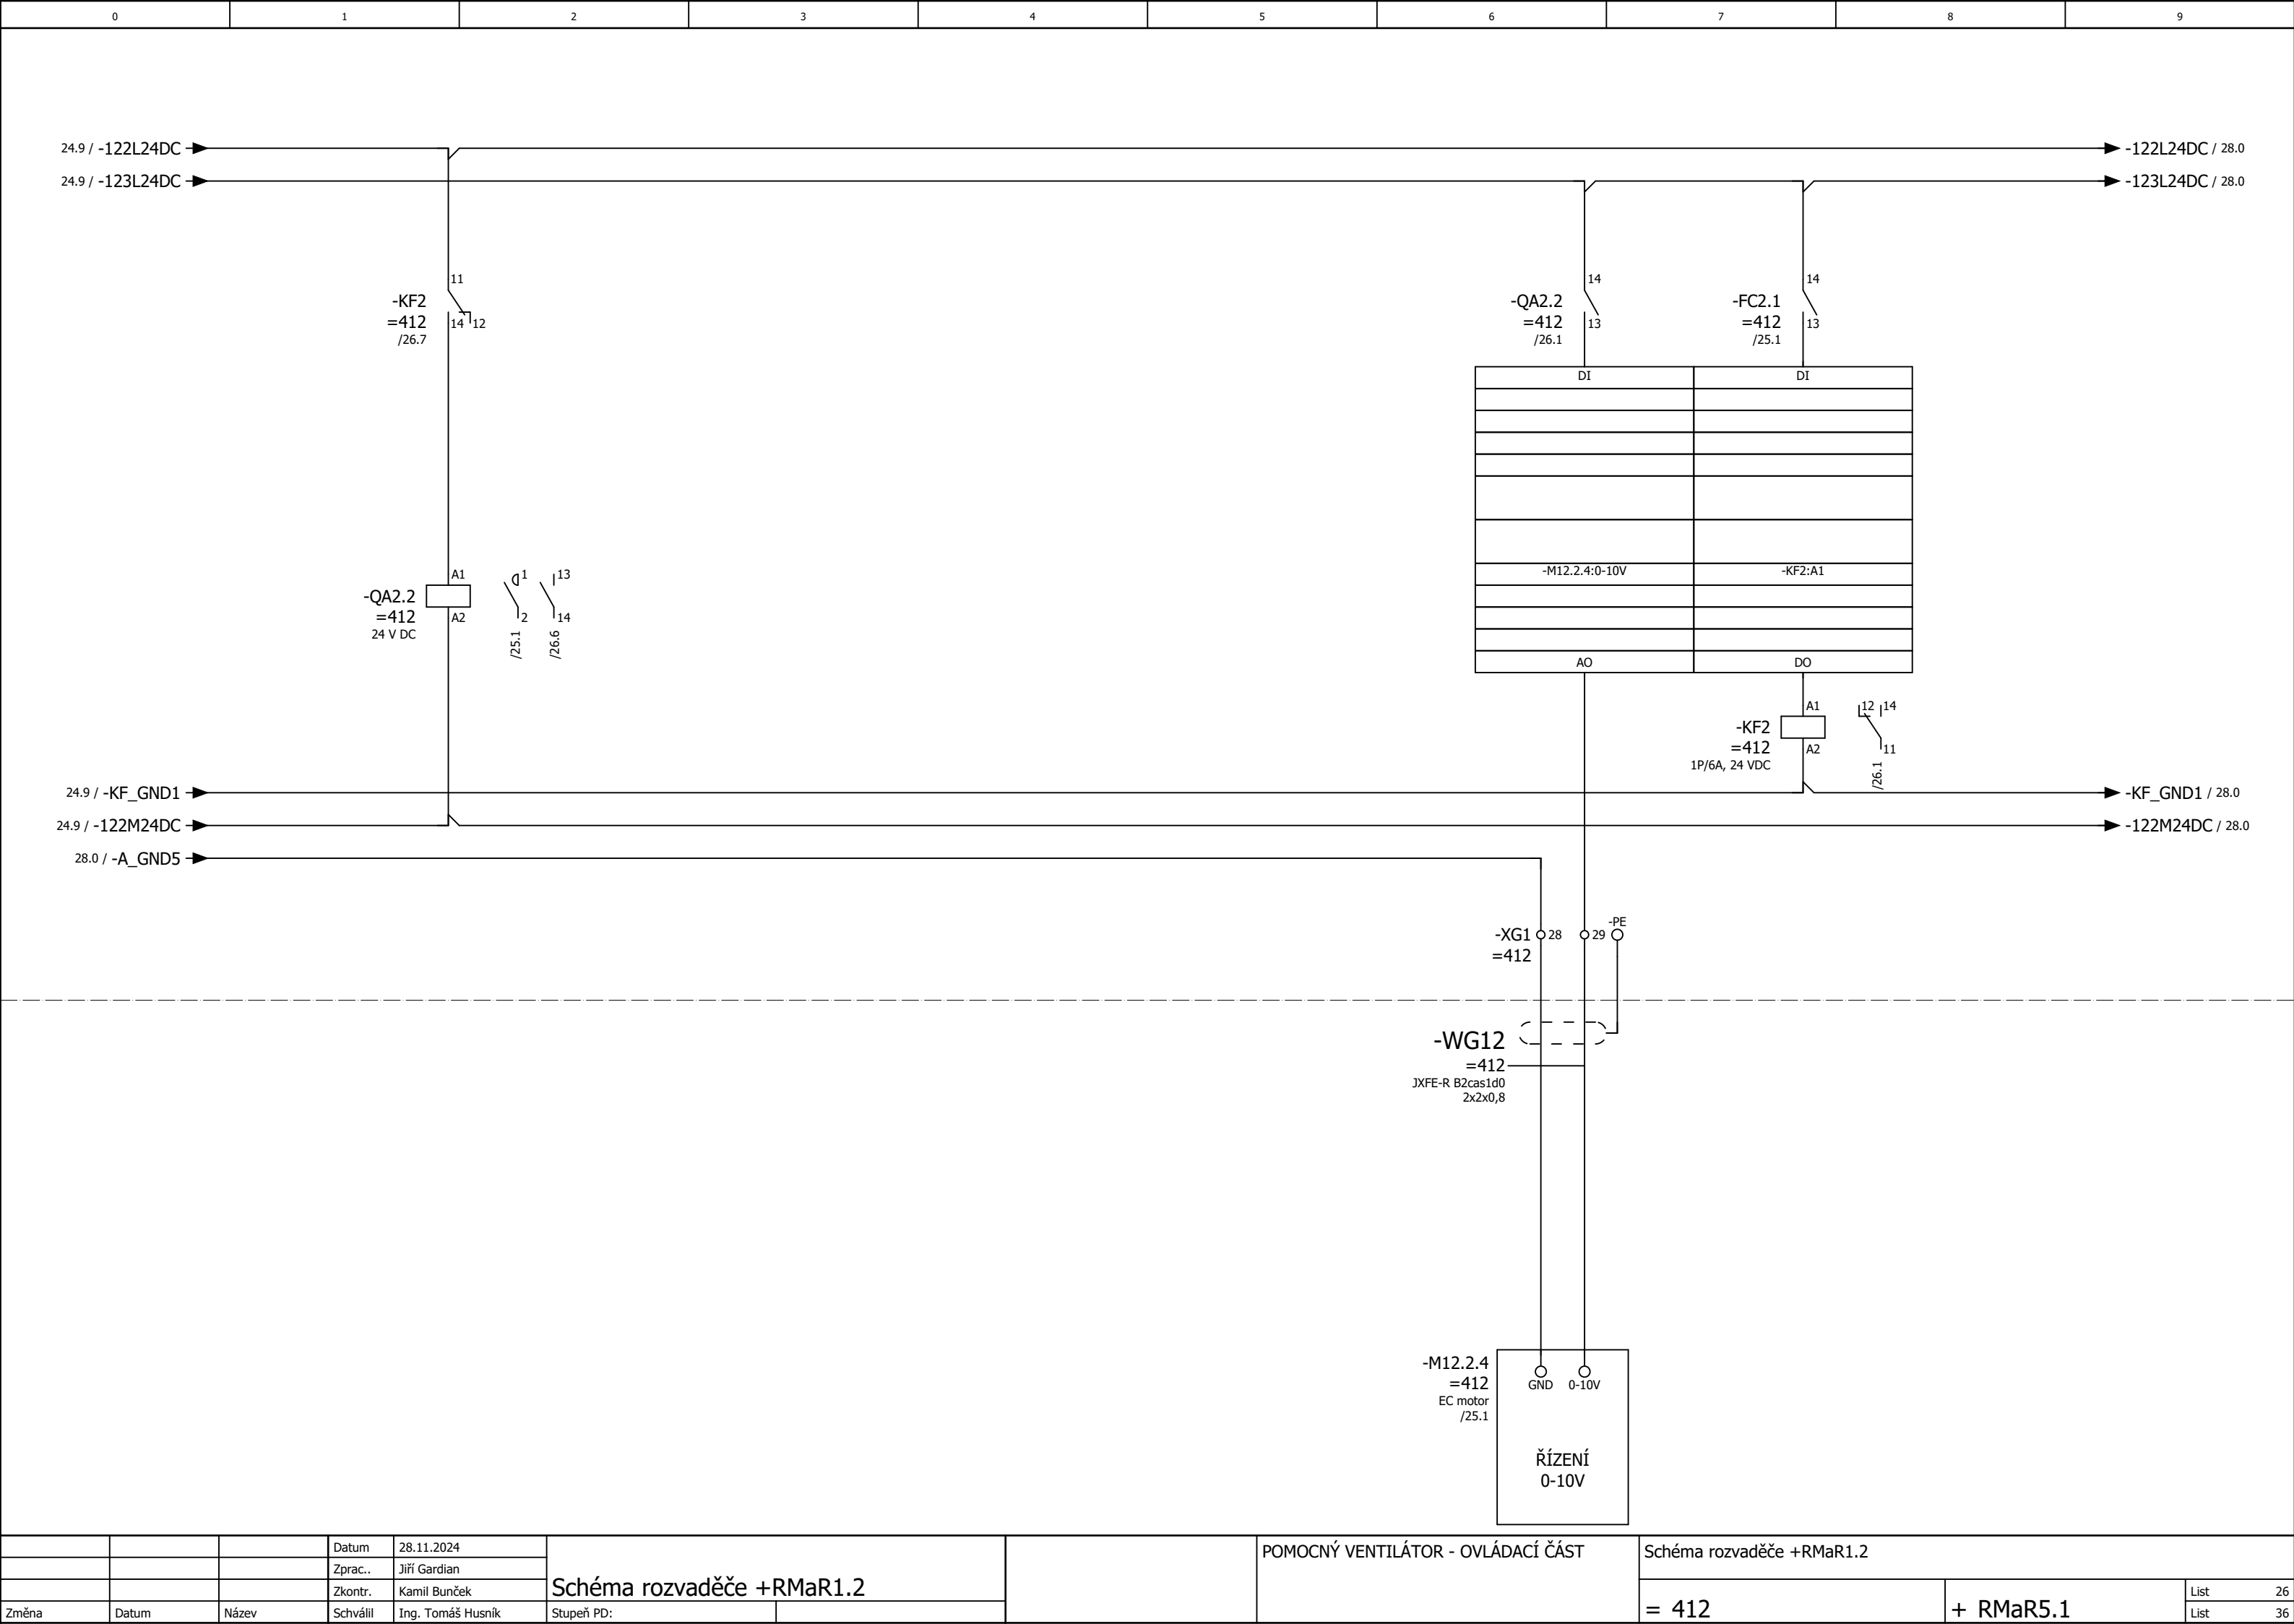




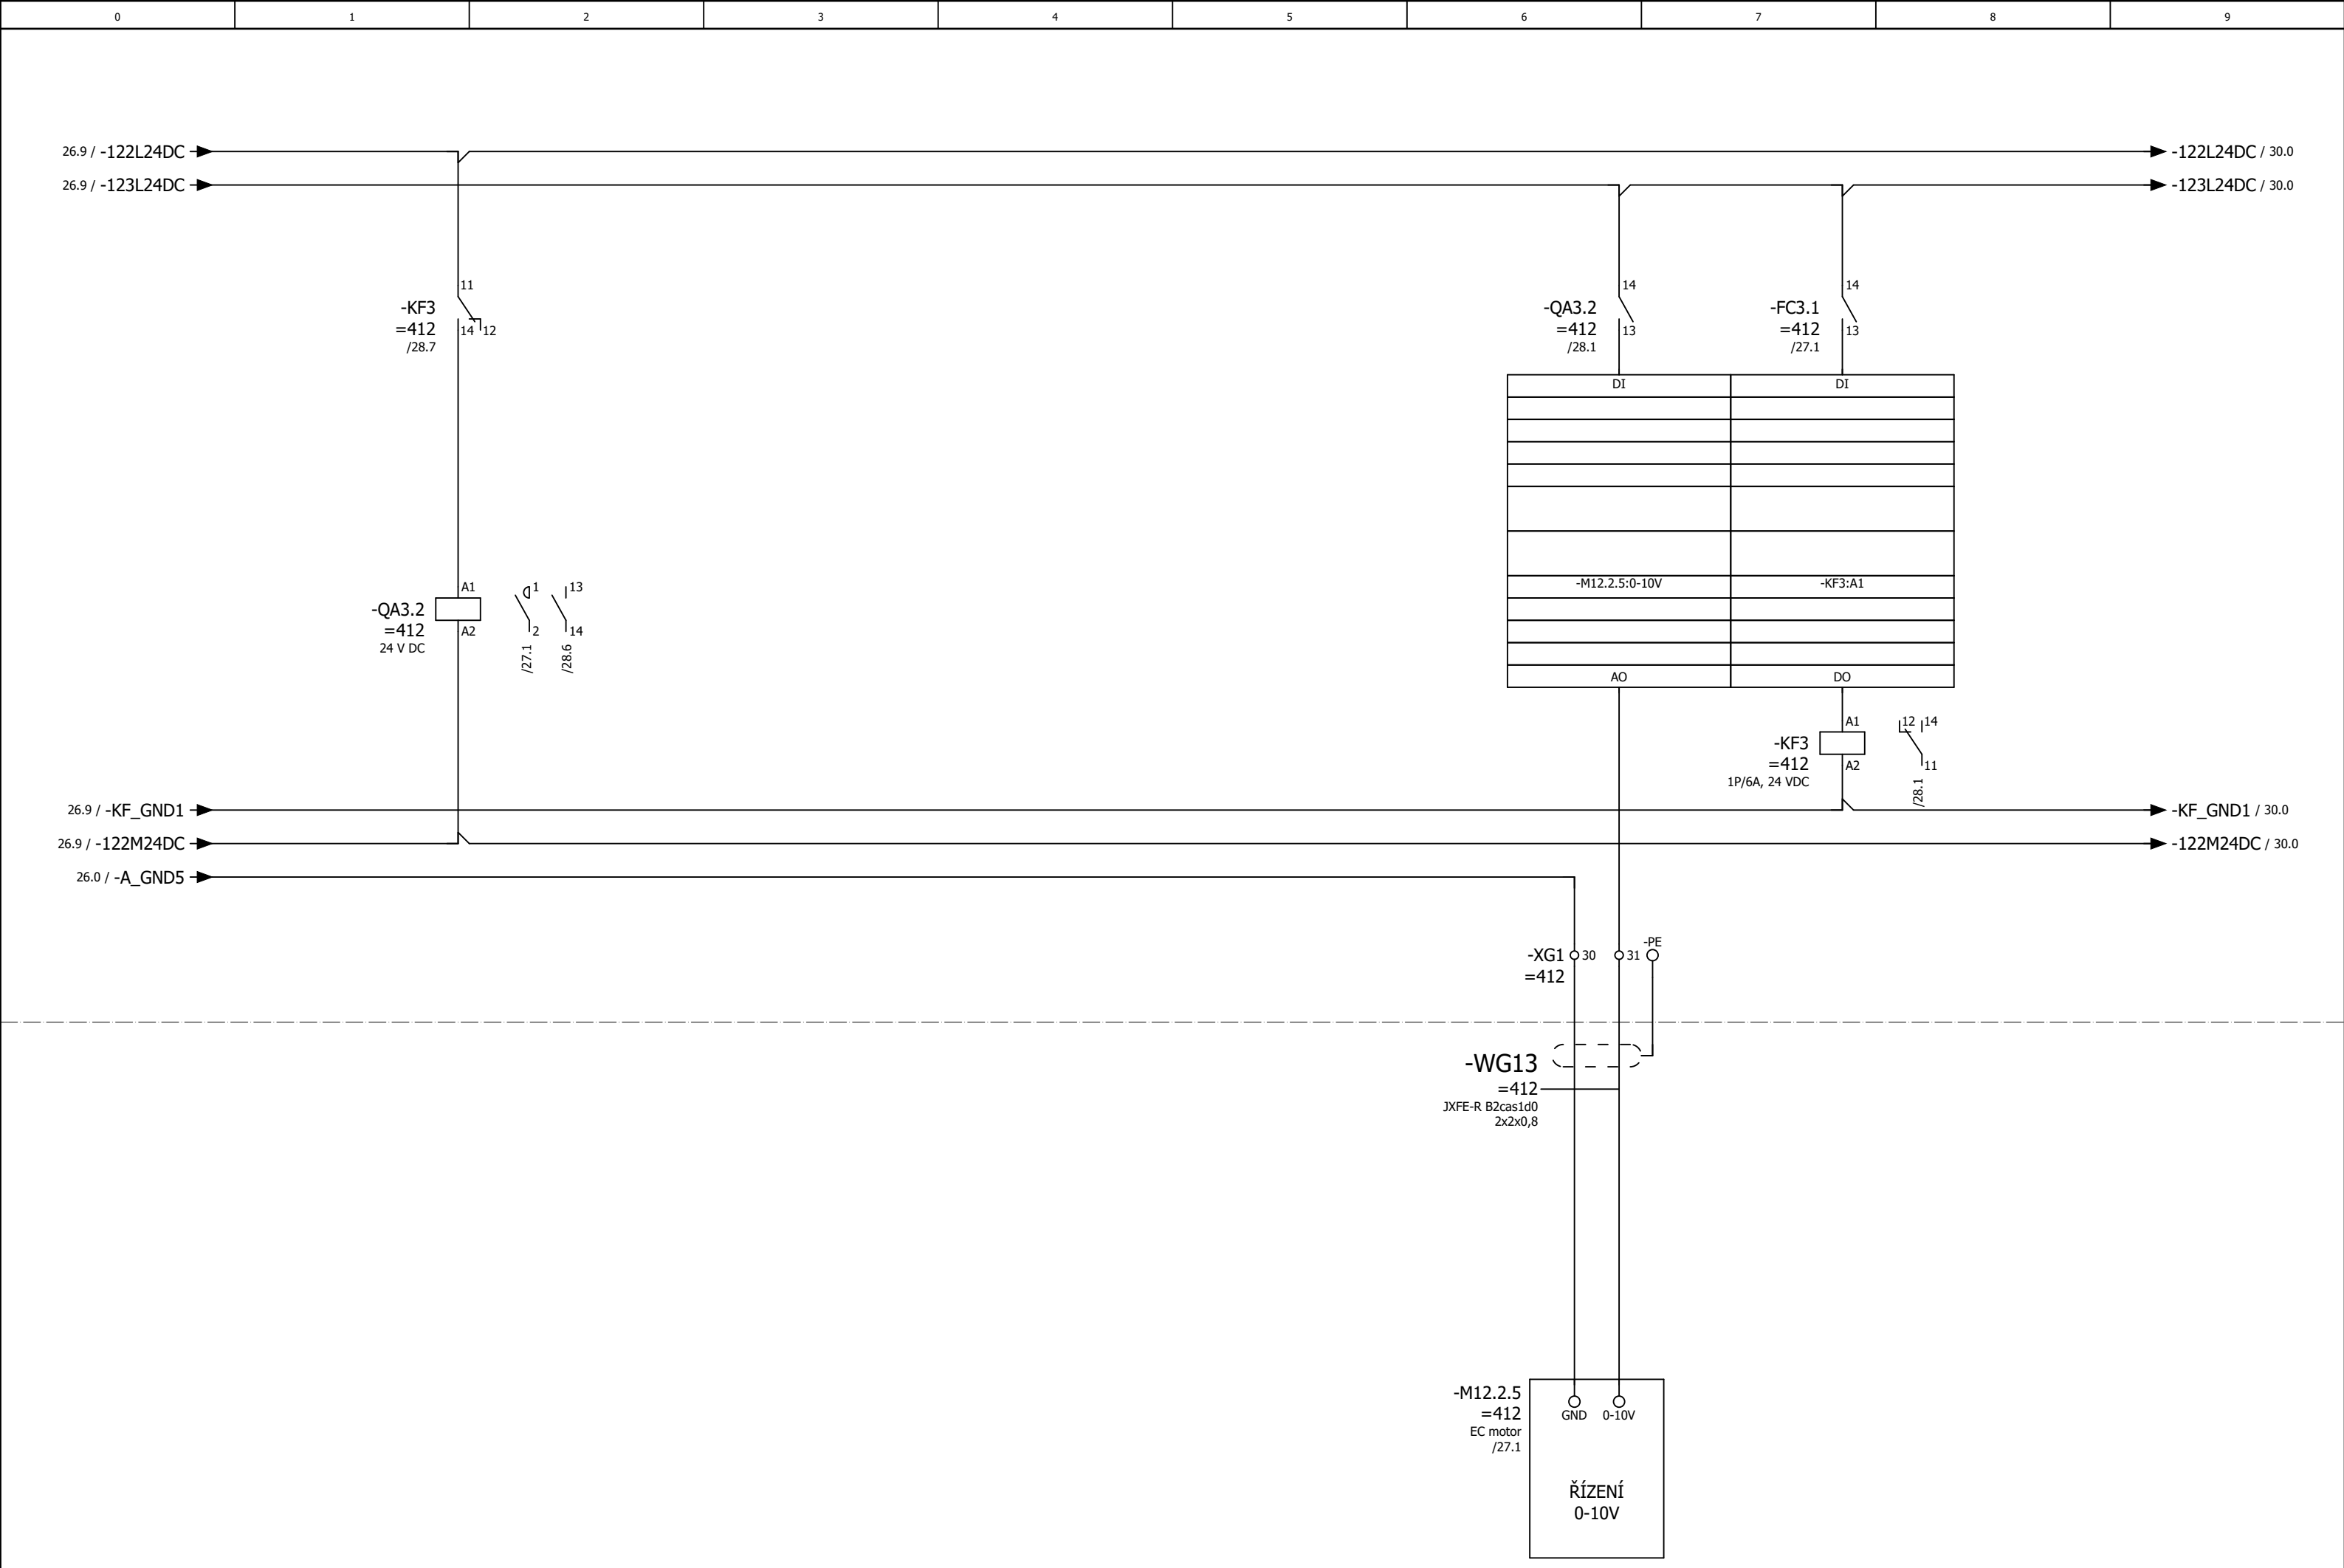


		Datum	28.11.2024	Schéma rozvaděče +RMaR1.2		POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST	Schéma rozvaděče +RMaR1.2		
		Zprac..	Jiří Gardian						
		Zkontr.	Kamil Bunčec						
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník	Stupeň PD:		= 412	+ RMaR5.1	List 28 List 36

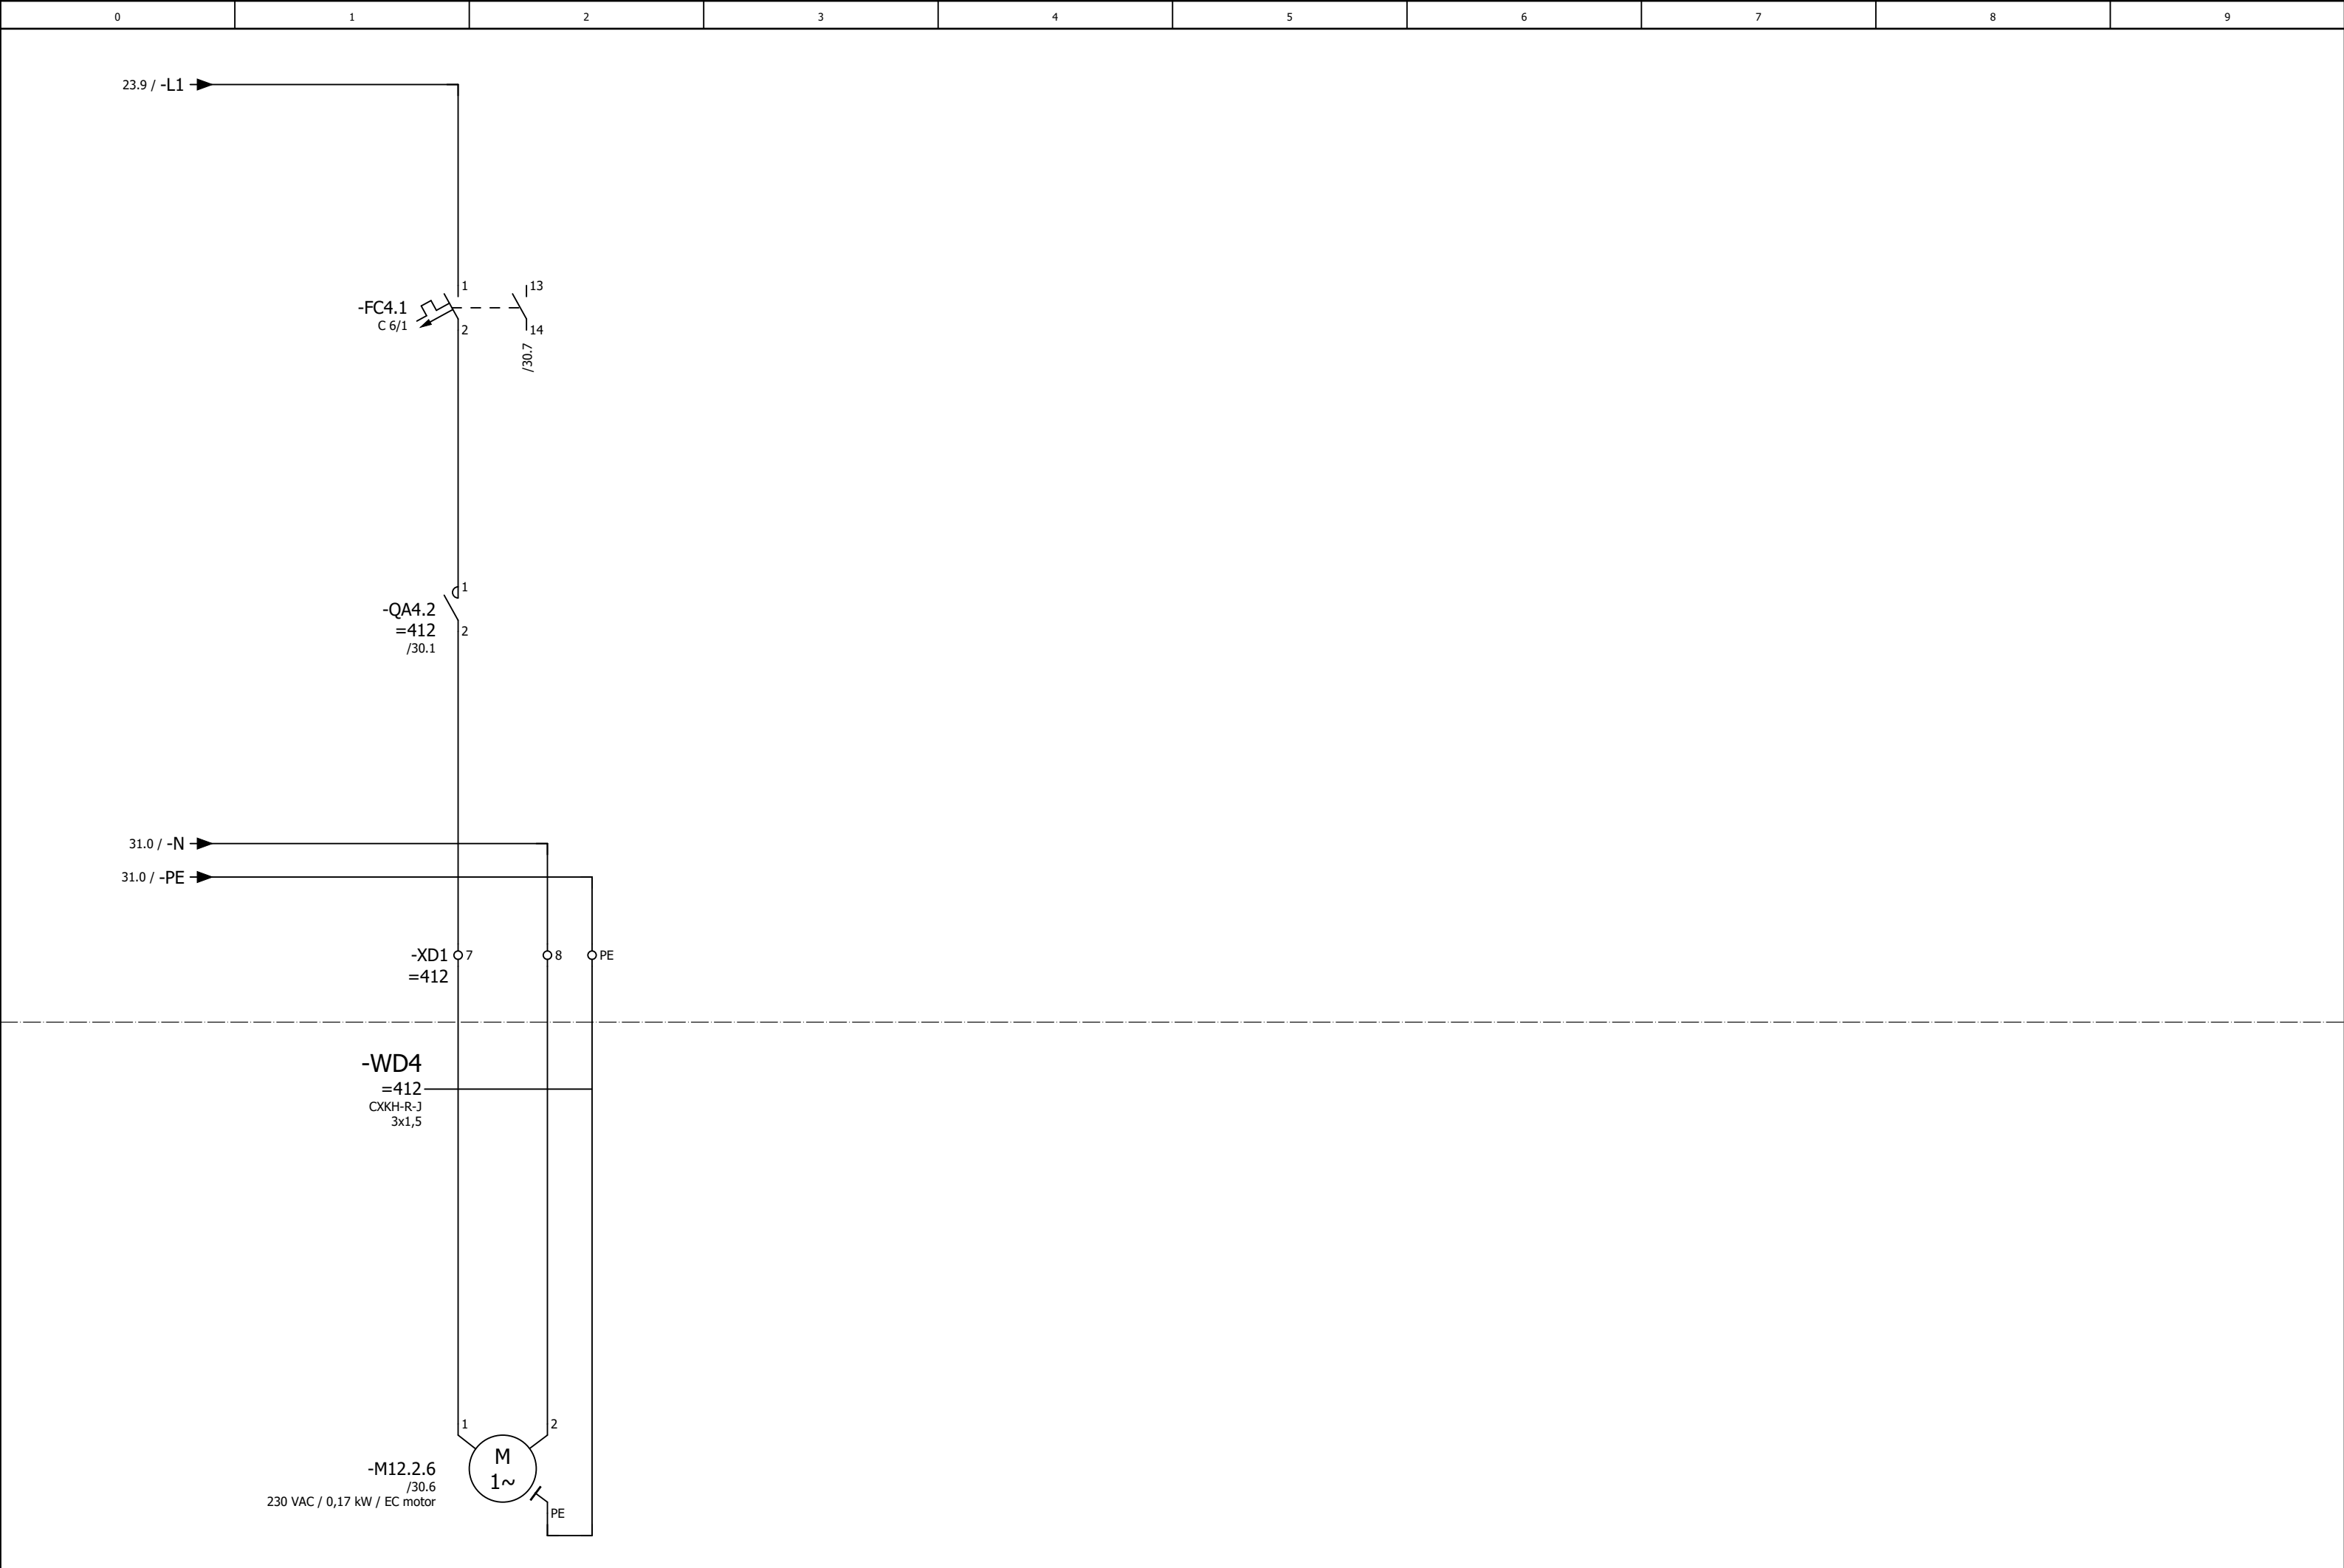


			Datum	28.11.2024	Schéma rozvaděče +RMaR1.2		POMOCNÝ VENTILÁTOR - SILOVÁ ČÁST		Schéma rozvaděče +RMaR1.2		
			Zprac..	Jiří Gardian							
			Zkontr.	Kamil Bunčec							
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník	Stupeň PD:				= 412	+ RMaR5.1	List 29
											List 36

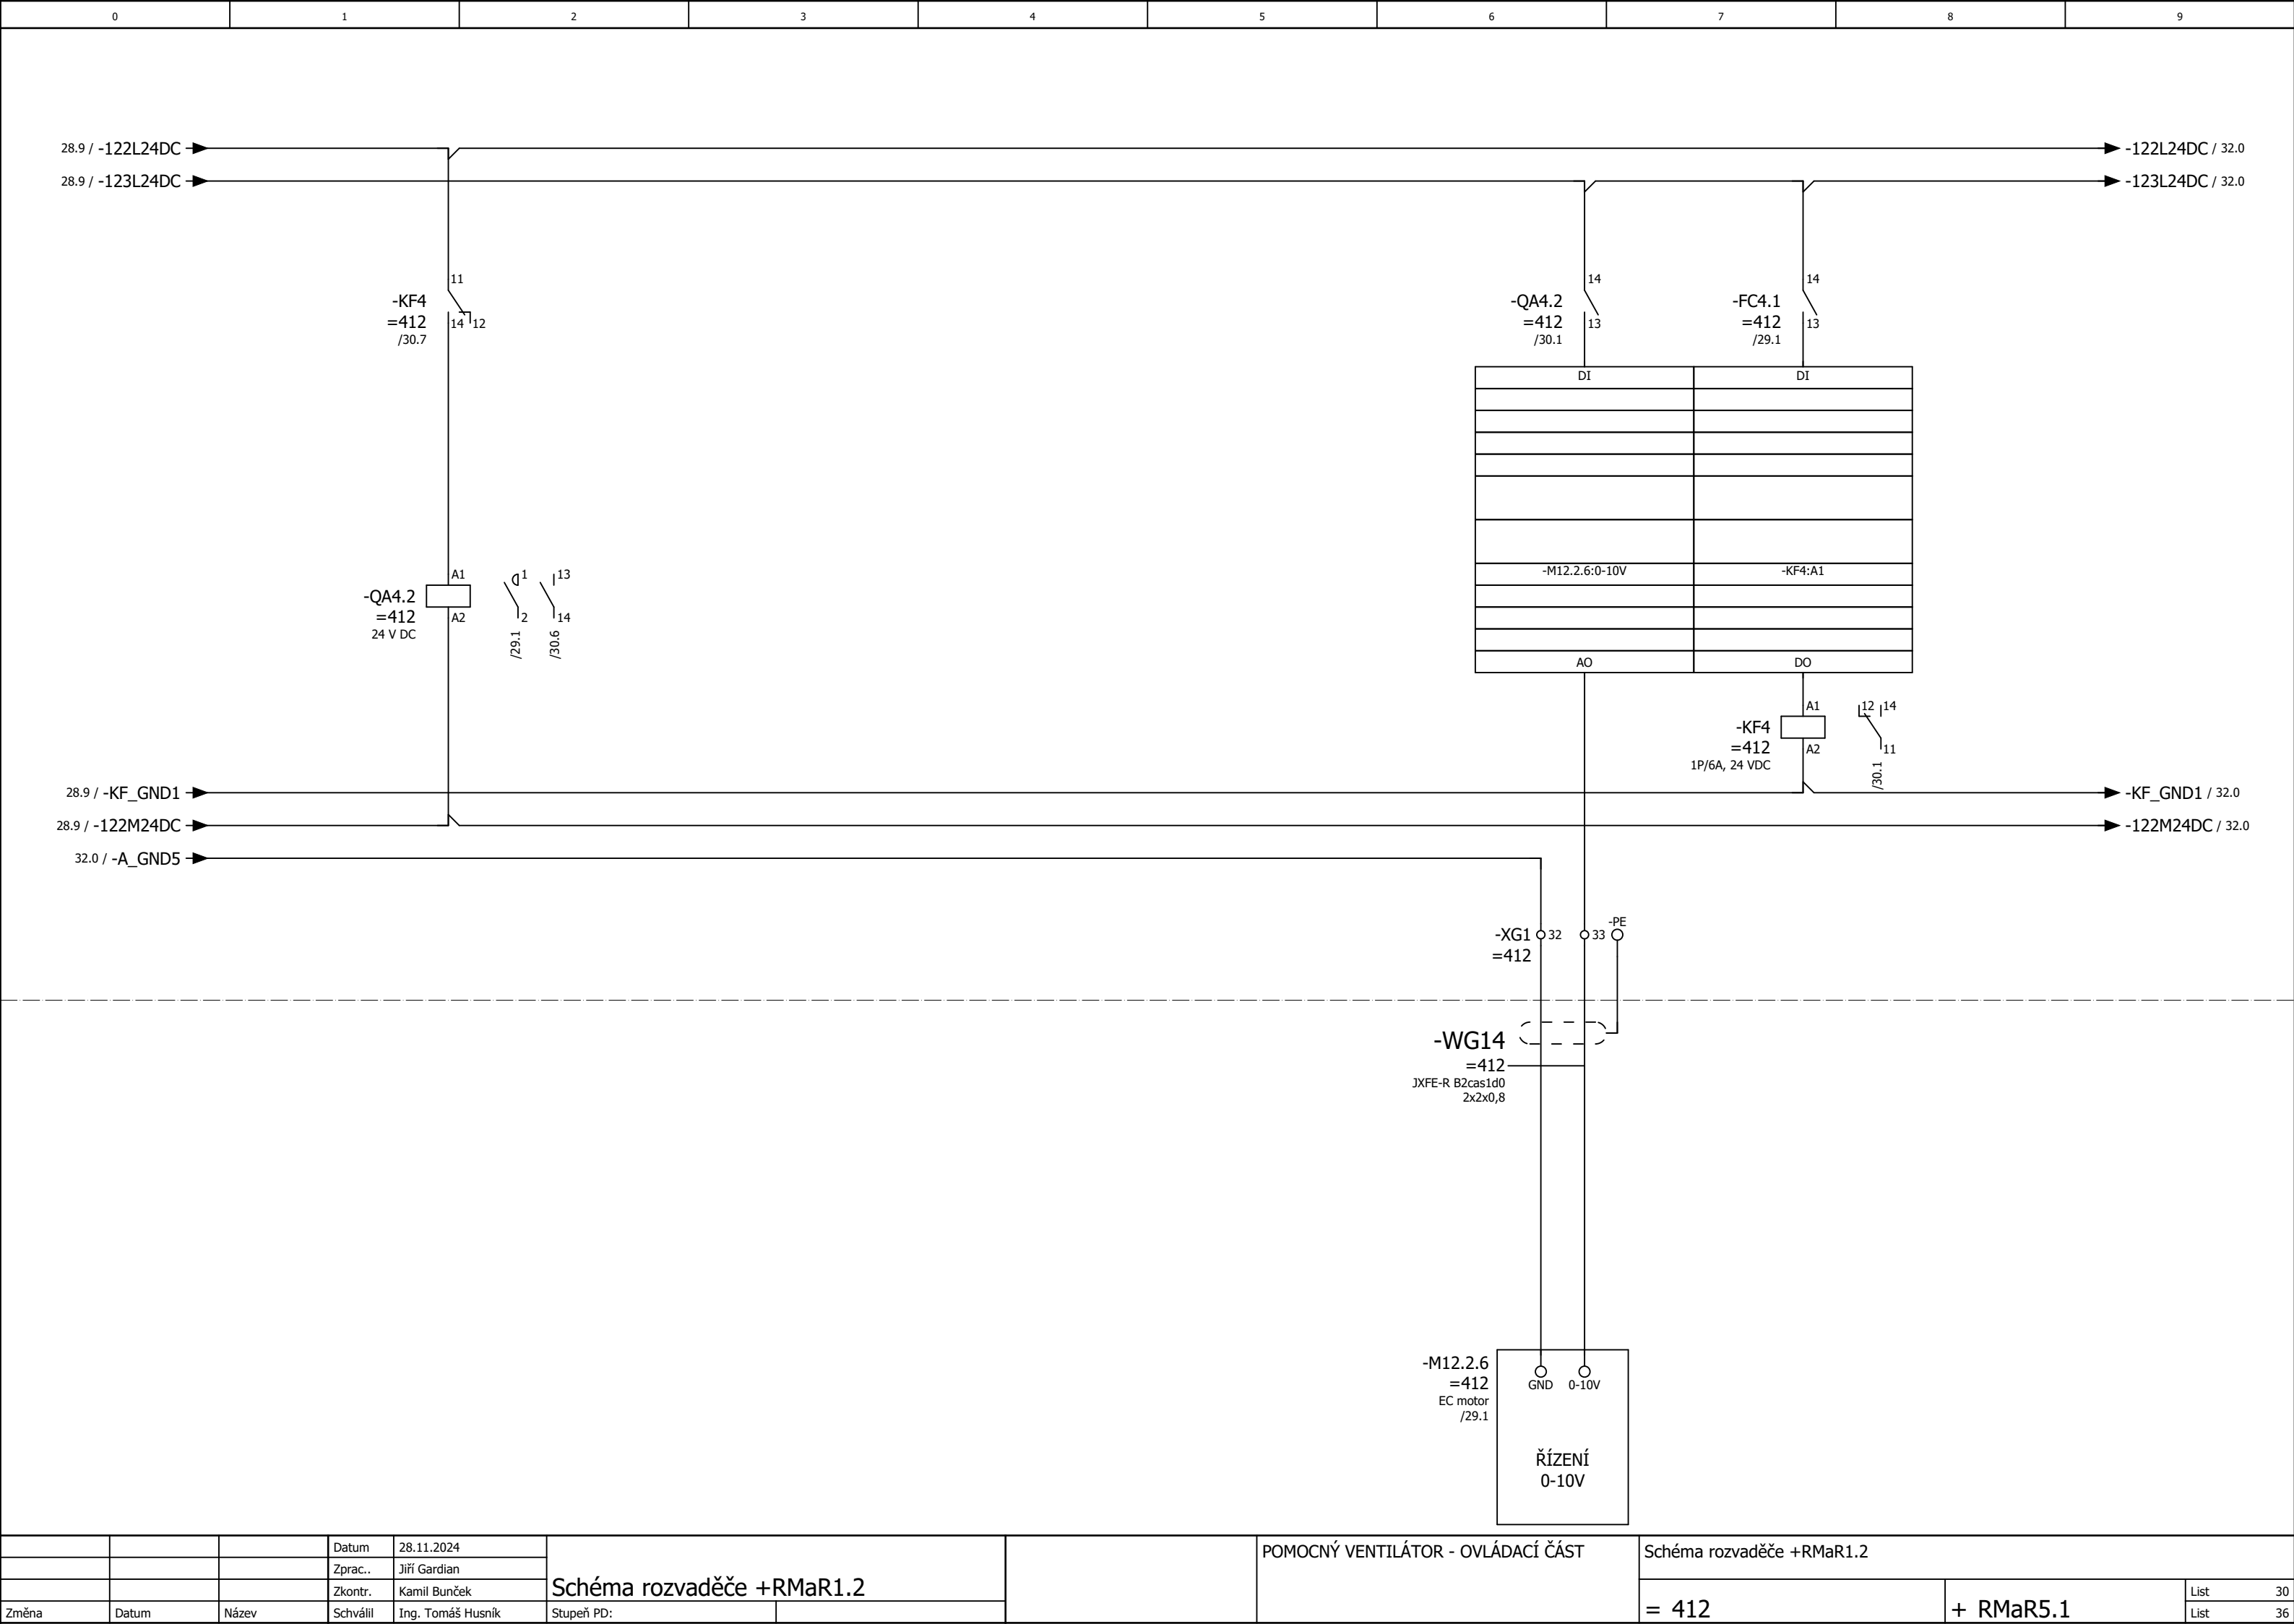



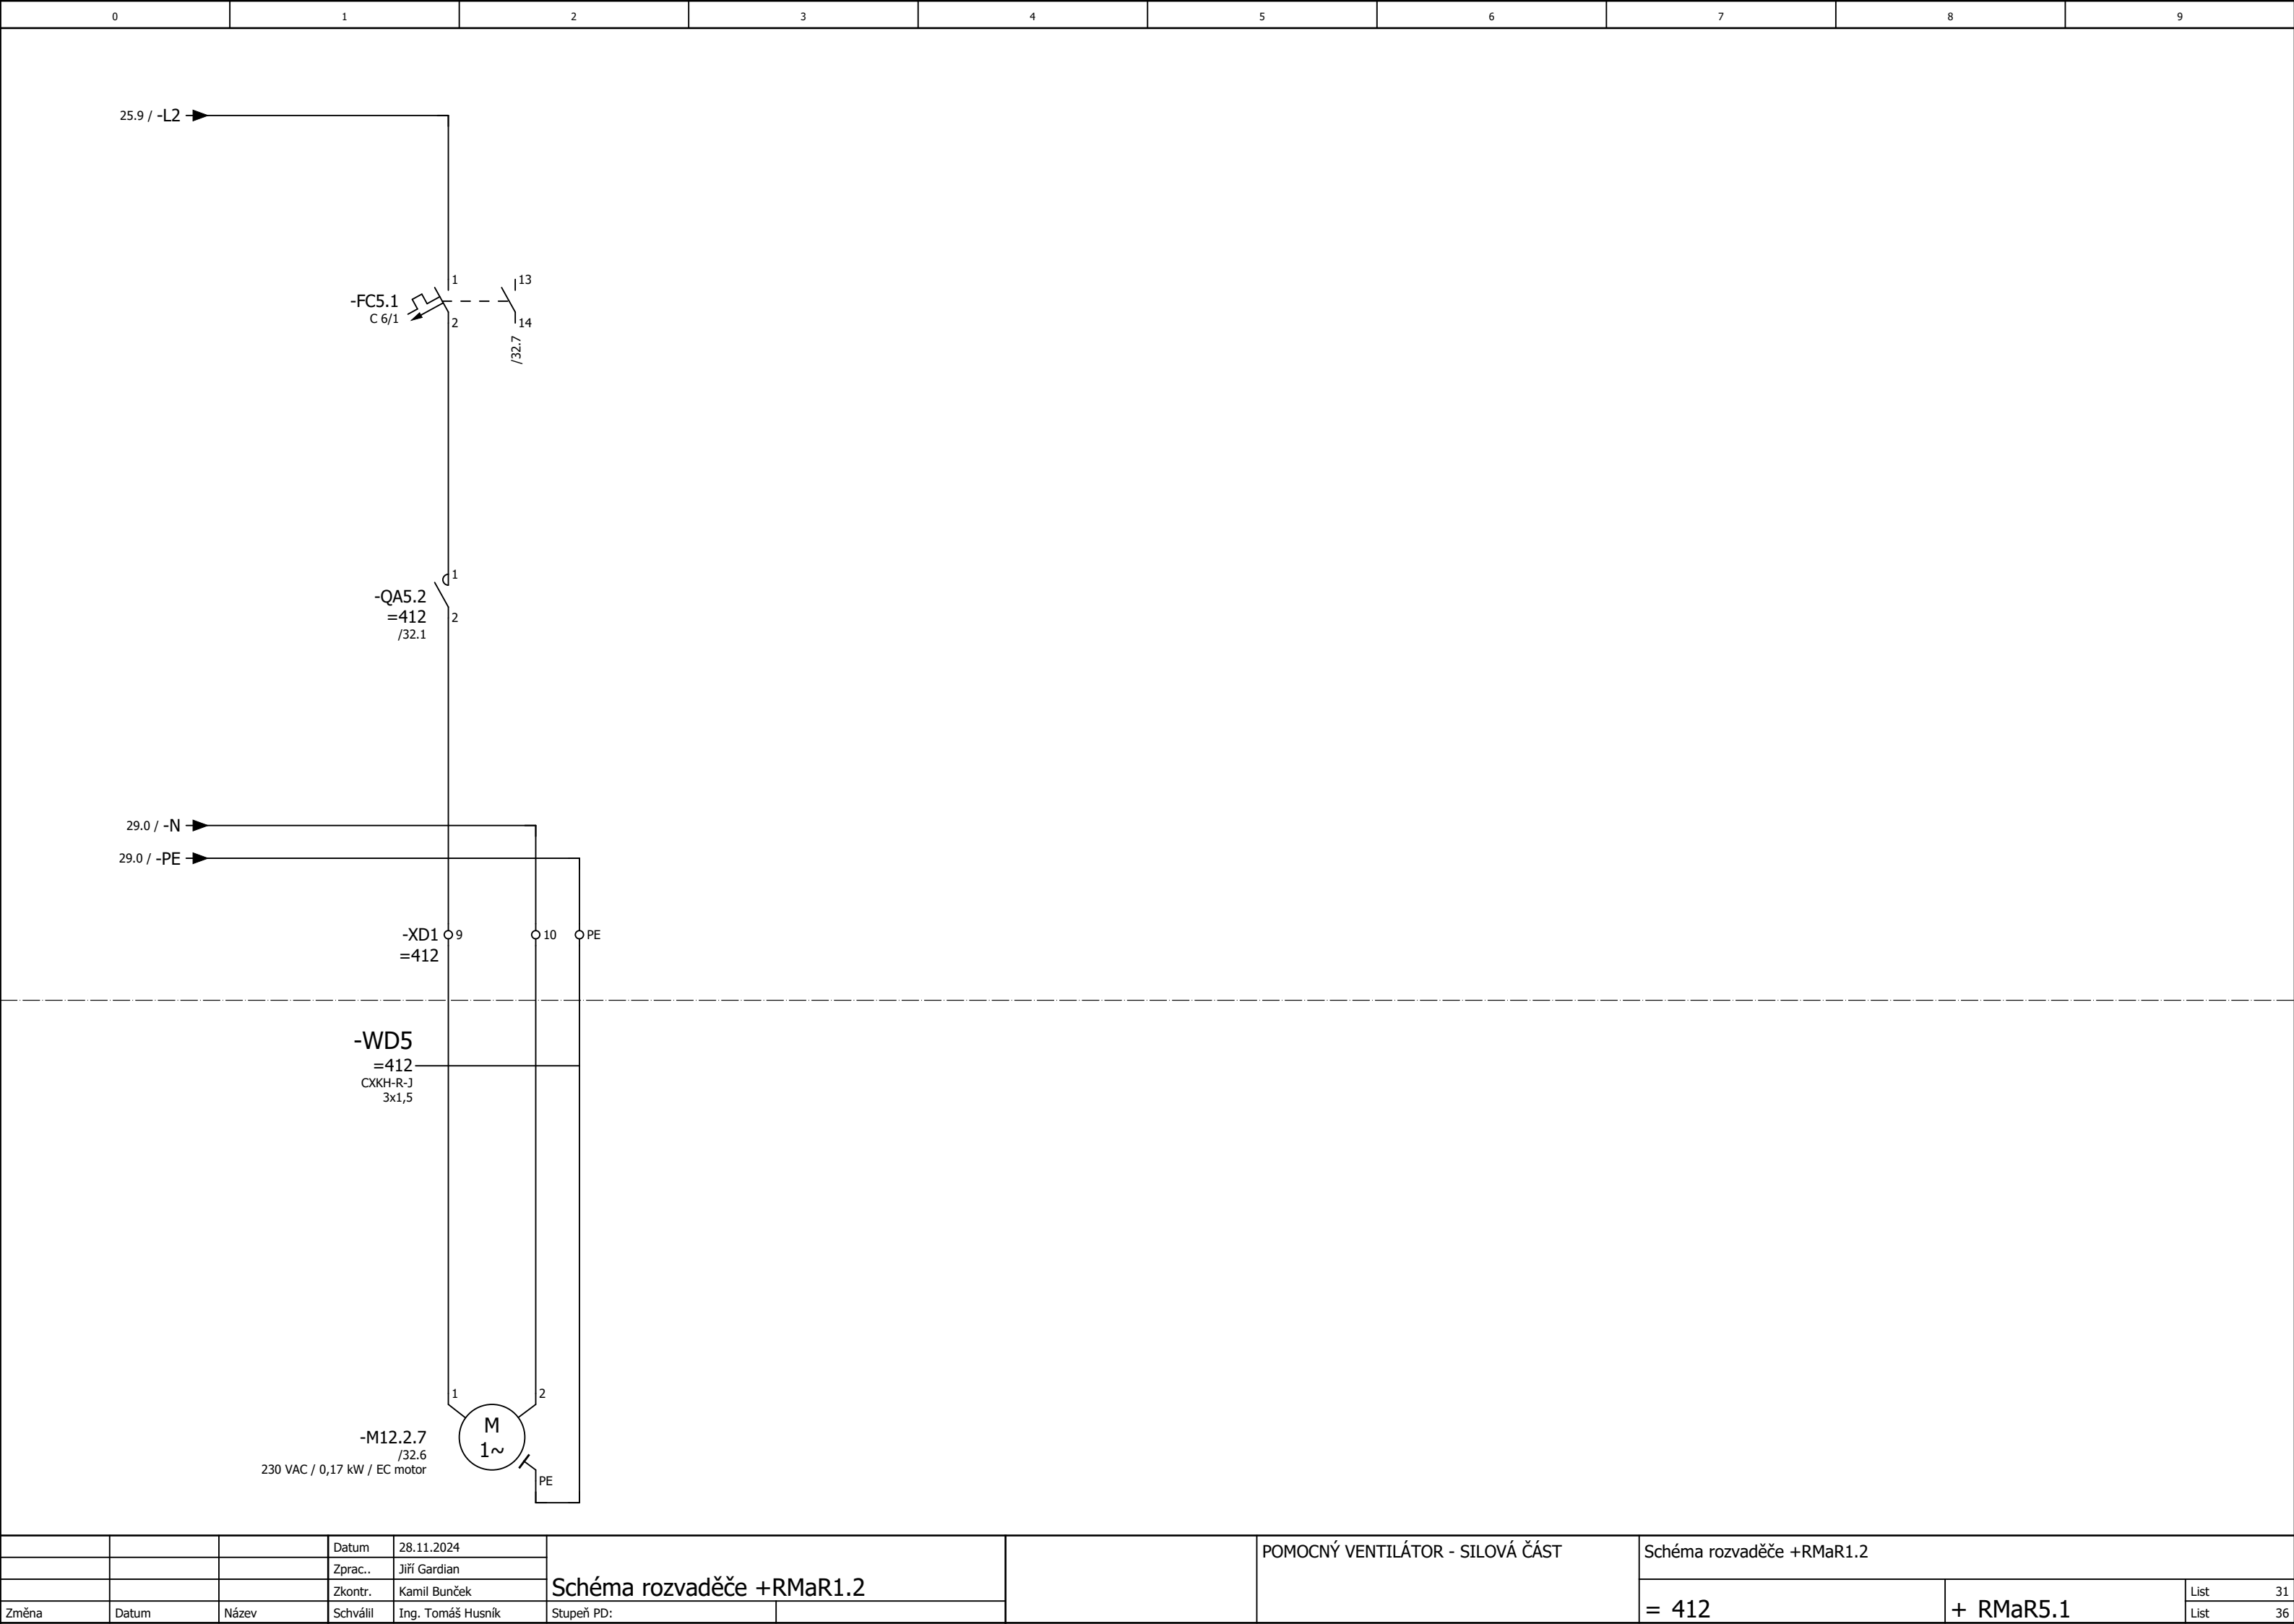

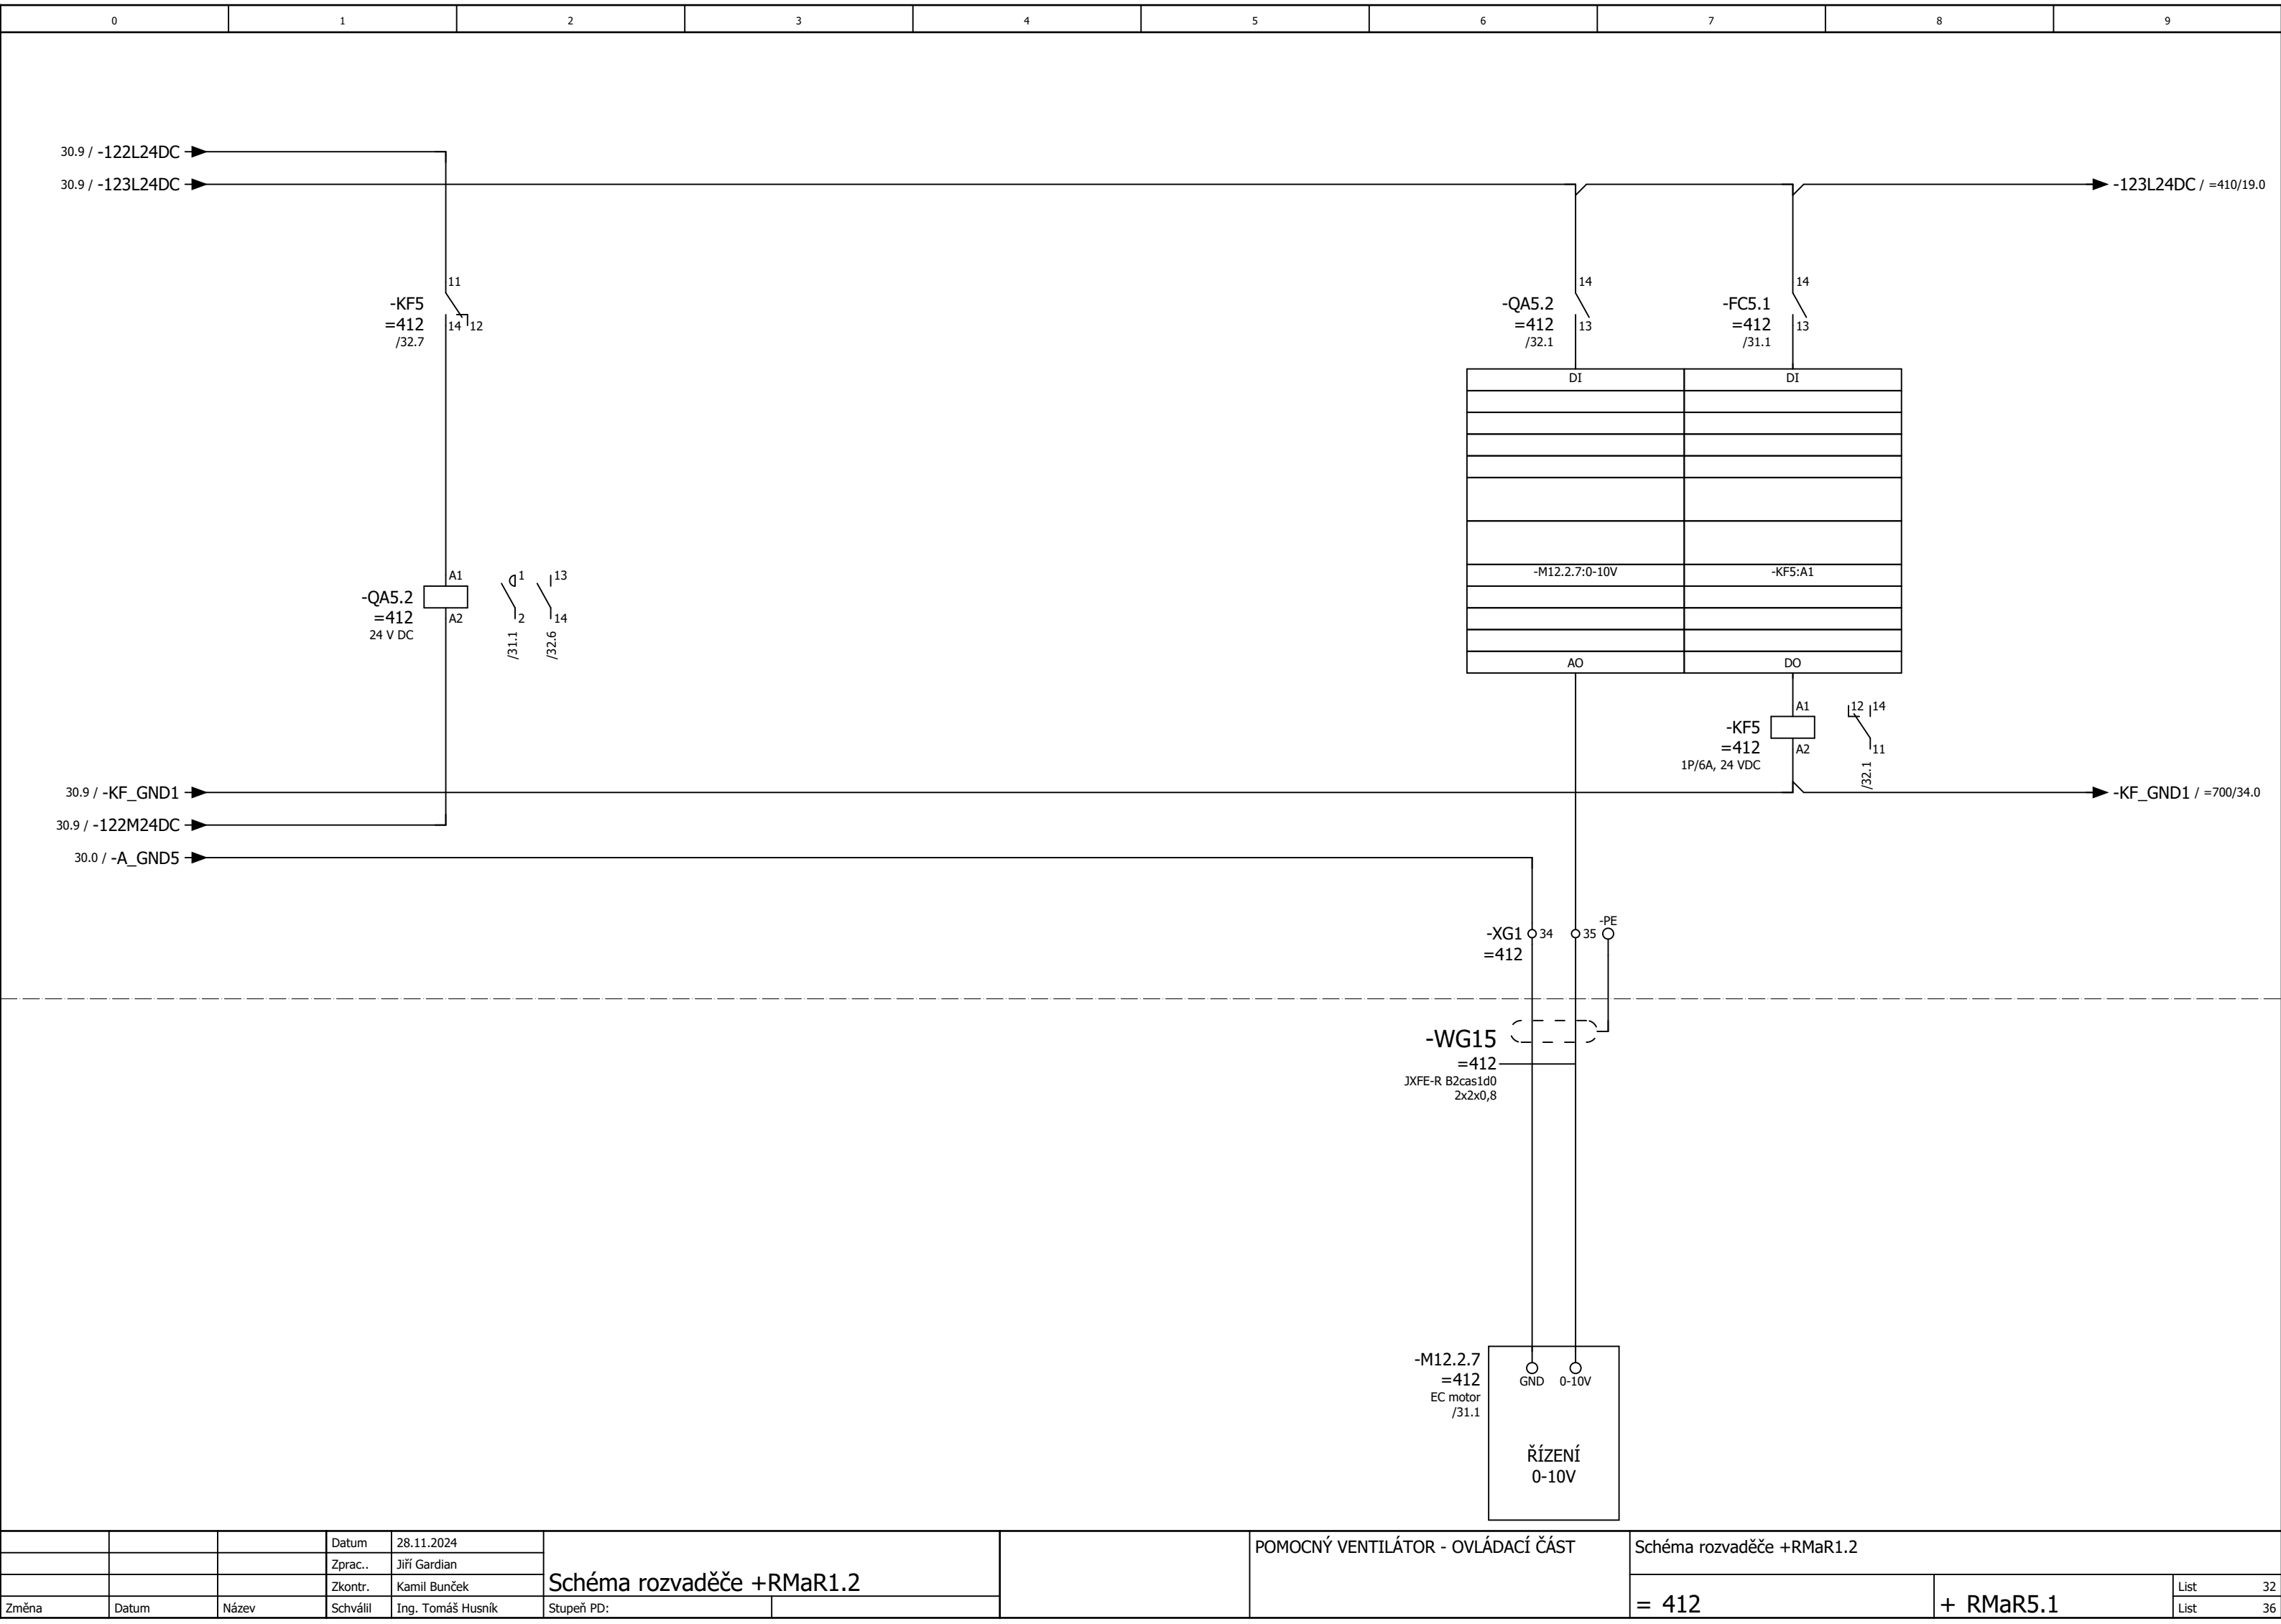

			Datum	28.11.2024	Schéma rozvaděče +RMaR1.2	POMOCNÝ VENTILÁTOR - OVLÁDACÍ ČÁST	Schéma rozvaděče +RMaR1.2			
			Zprac..	Jiří Gardian			= 412	+ RMaR5.1	List	32
			Zkontr.	Kamil Bunček					List	36
Změna	Datum	Název	Schválil	Ing. Tomáš Husník	Stupeň PD:					

