B1) ŠTÍT - napojení sloup /vaznice
- 17x -

Čelní pohled
M 1:10

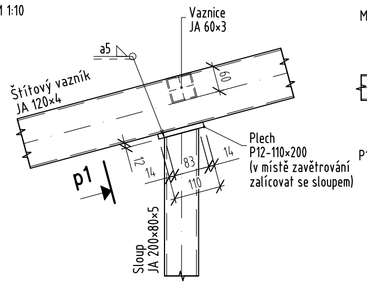

Boční pohled - p1
M 1:10

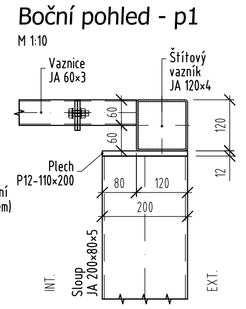

B2) Detail kotvení vazníku rámu k atice stropu nad 2.NP
- 2x -

Pohled
M 1:10

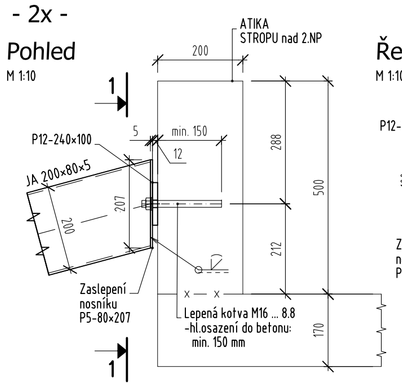

Řez 1-1
M 1:10

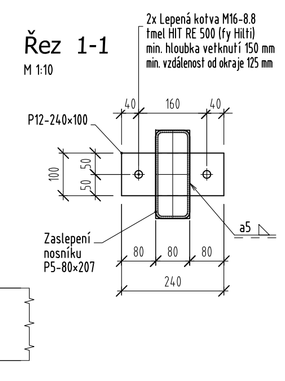

B3) Detail kotvení rámu k žb. věnci
- 1x -

Pohled
M 1:10

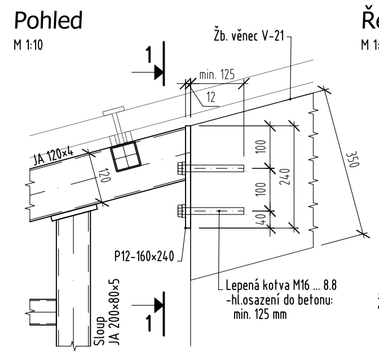

Řez 1-1
M 1:10

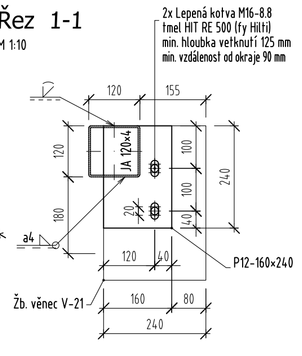

B4) Detail kotvení vaznice k žb. věnci/atice
- 12x -

Pohled
M 1:10

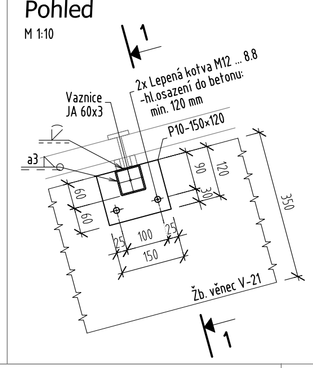

Řez 1-1
M 1:10

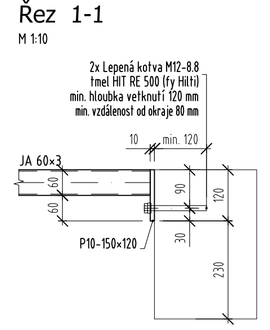

B5) Detail kotvení vaznice (paždíků) do zdiva
- 17x -

Pohled
M 1:10

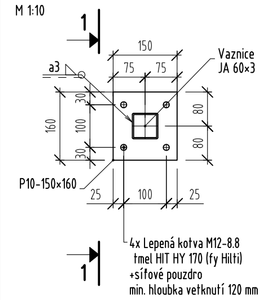

Řez 1-1
M 1:10



B6) Vzorový detail připojení zavětrování
- 50x -

Pohled
M 1:10

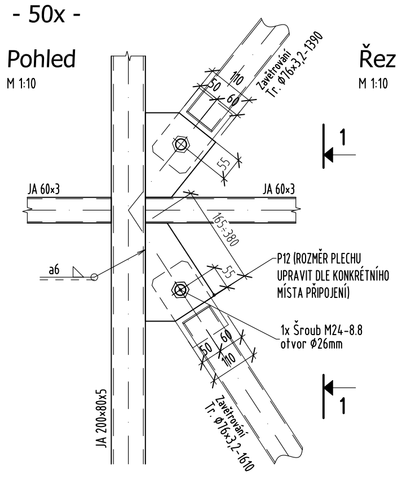

Řez 1-1
M 1:10

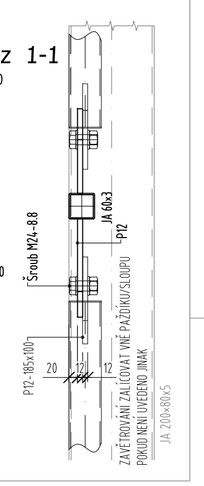

Detail ukončení zavětrování
- 50x -
půdorys
M 1:10



B7) Detail krajního paždíku
Pohled
M 1:10



B8) Detail krajního paždíku
Pohled
M 1:10



B9) Detail kotvení vazníku rámu do zdiva
- 1x -

Pohled
M 1:10

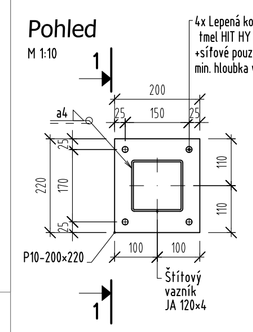

Řez 1-1
M 1:10

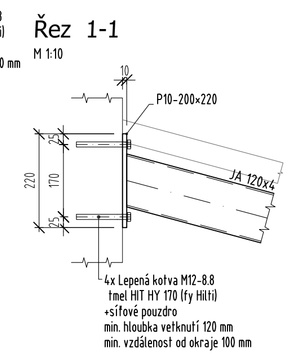

B10) Detail kotvení paždíku do žb. soklu
- 1x -

Pohled
M 1:10

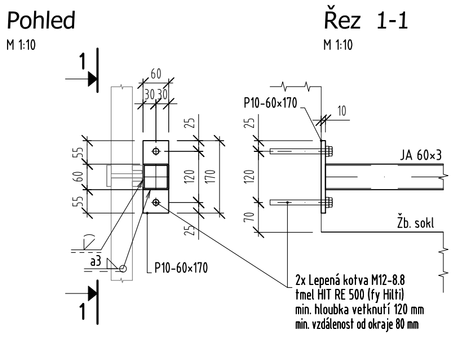

Řez 1-1
M 1:10

B11) ŠTÍT - napojení sloup /vaznice
- 5x -

Čelní pohled
M 1:10

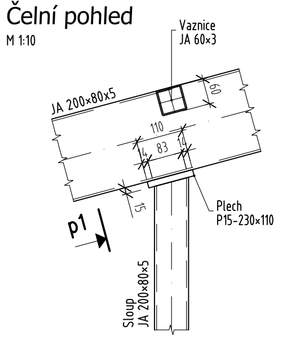

Boční pohled - p1
M 1:10

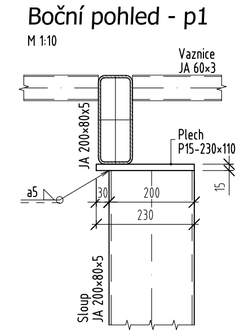

M1) Montážní styk paždíku (krajní vaznice) JA 60x3
- 274x -

Pohled
M 1:10

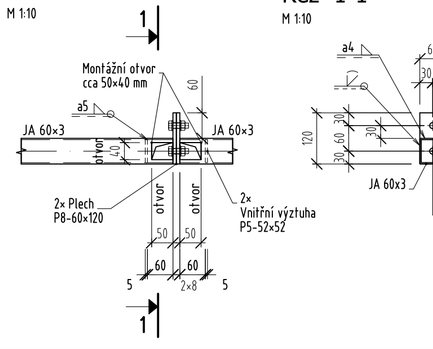

Řez 1-1
M 1:10

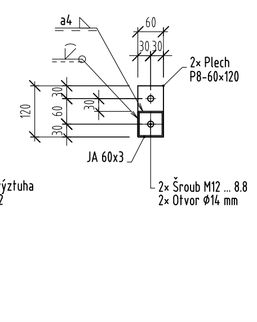

M2) Montážní styk vazníku rámu JA 200x80x5
- 85x -

Pohled
M 1:10

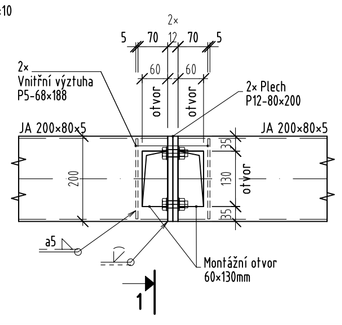

Řez 1-1
M 1:10

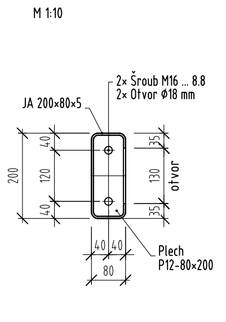

M3) Montážní styk vazníku rámu JA 120x4
- 18x -

Pohled
M 1:10

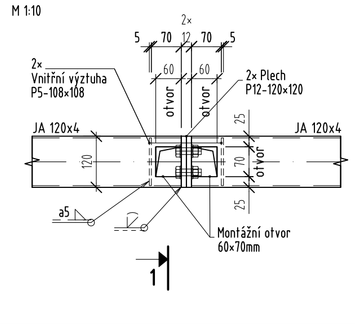

Řez 1-1
M 1:10

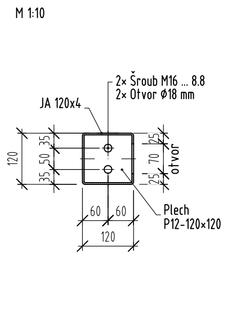

M4) Montážní styk vaznic JA 60x3
- 398x -

Pohled
M 1:10

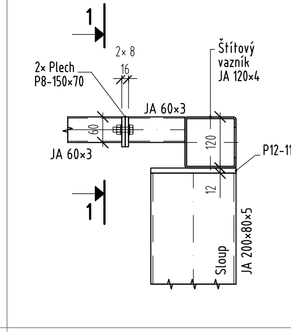

Řez 1-1
M 1:10

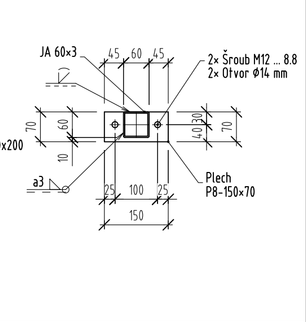

M5) Montážní styk výměny JA 200x200x5
- 2x -

Pohled
M 1:10

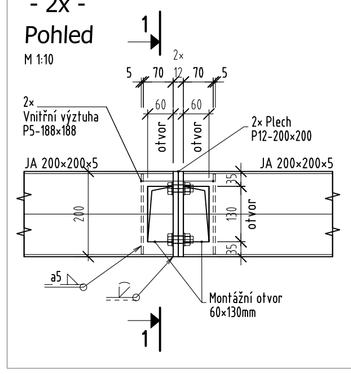

Řez 1-1
M 1:10

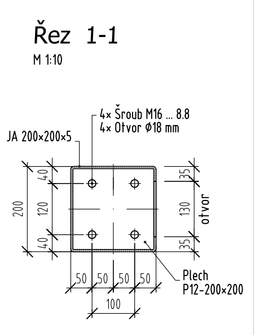

Poznámka:

* Pokud není dáno jinak styky konstrukcí řešit jako svařované. Dimenze svarů dle tloušťky připojovaných profilů.
* Případné členění konstrukce na montážní díly koordinovat se statikem. Detaily napojení musí odpovídat vnitřním silám ve statickém výpočtu.
* Všechny duté profily OK uzavřít plechovými víčky tl. 5 mm (pokud není uvedeno jinak).

OCEL JA 200x80x5	..... S355
OCEL ostatní	..... S235
Povrchová úprava	..... ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ
Třída provedení EXC2 podle ČSN EN 1090-2	

A1) Kotvení sloupu JA 200x80x5
- v místě se zavětrováním
- 18x -

Půdorys
M 1:10

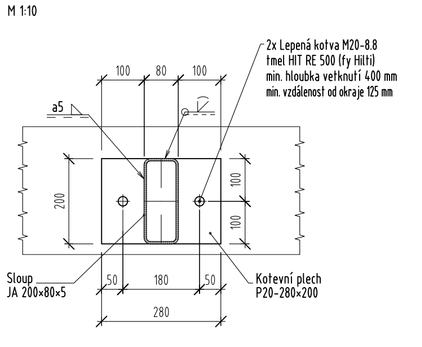

Pohled
M 1:10

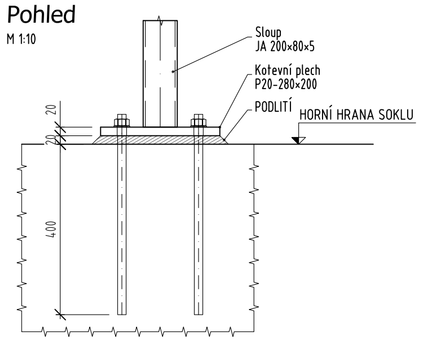

A2) Kotvení sloupu JA 200x80x5
- v místě bez zavětrování
- 52 x-

Půdorys
M 1:10

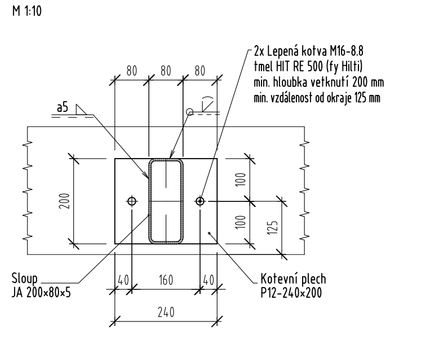

Pohled
M 1:10

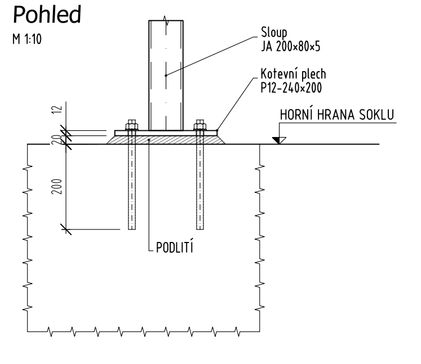

A3) Kotvení sloupu JA 200x5
- rohy stěn skleníku
- 5x -

Půdorys
M 1:10

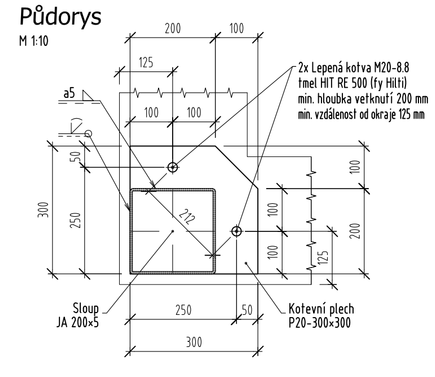

Pohled
M 1:10

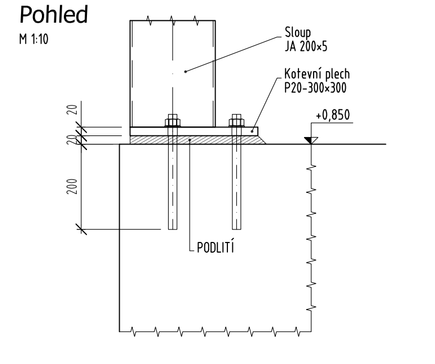

A4) Kotvení sloupu JA 200x80x5
- u dveří
- 11 x-

Půdorys
M 1:10

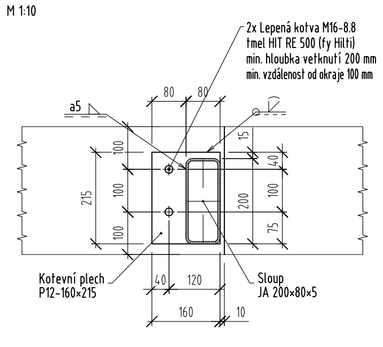

Pohled
M 1:10

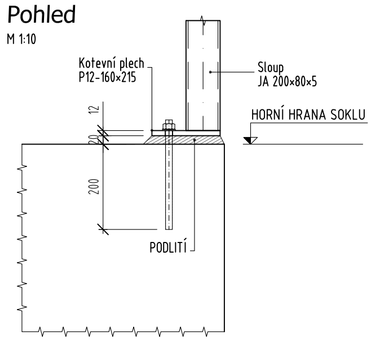

Vzorový detail konzoly pro uložení hliníkové lávky
- výkaz prvků viz stavební část

Pohled
M 1:10

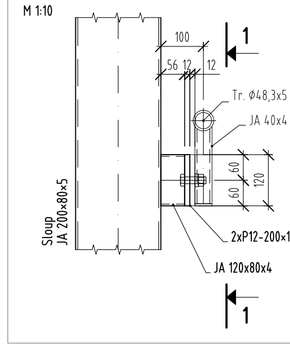

Řez 1-1
M 1:10

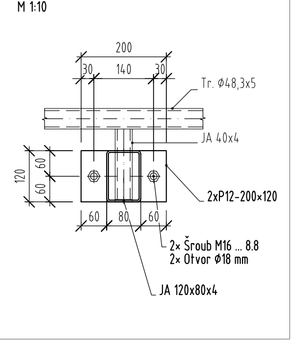

Dokumentace pro provádění stavby "DPS":

Na základě této dokumentace je nezbytné vypracovat VÝROBNÍ DOKUMENTACI, kterou odsouhlasí zpracovatel konstrukční části projektové dokumentace.

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	statika OLOMOUC, s.r.o.
Ing. Roman KOIŠ	Ing. P.BUCHTOVÁ, Ing. S.SEDLÁČKOVÁ	Ing. Daniel LEHÁK, Ph.D.	statika a dynamika stavebních konstrukcí Balbínova 374/11, 779 00 Olomouc tel. 585 700 701-2 statika@statikaolomouc.cz
KRAJ Moravskoslezský	MÍSTO STAVBY Na Souvrati 12, Slezská Ostrava, 710 00		
INVESTOR Ostravská Univerzita, IČ 61988987, Dvořákova 138/7, 701 00 Ostava			
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BOTANICKÁ ZAHRADA PŘF OU - SKLENÍKY NA SOUVRATI 12, SLEZSKÁ OSTRAVA		STUPEŇ	DPS
		DATUM	03/2025
		FORMÁT	x A4
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	24-2748-51
OBSAH PŘÍLOHY: D.1.2 Stavebně konstrukční řešení; VZOROVÉ DETAILY A1÷A4, B1÷B11, M1÷M4 - SKLENÍKY		MĚŘÍTKO 1:10	ČÍSLO PŘÍLOHY H–217

Obsah tohoto dokumentu je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc, s.r.o. Nesmí být, a ani jeho část, bez jejího písemného souhlasu upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, než vyplývá ze smlouvy o dílo.