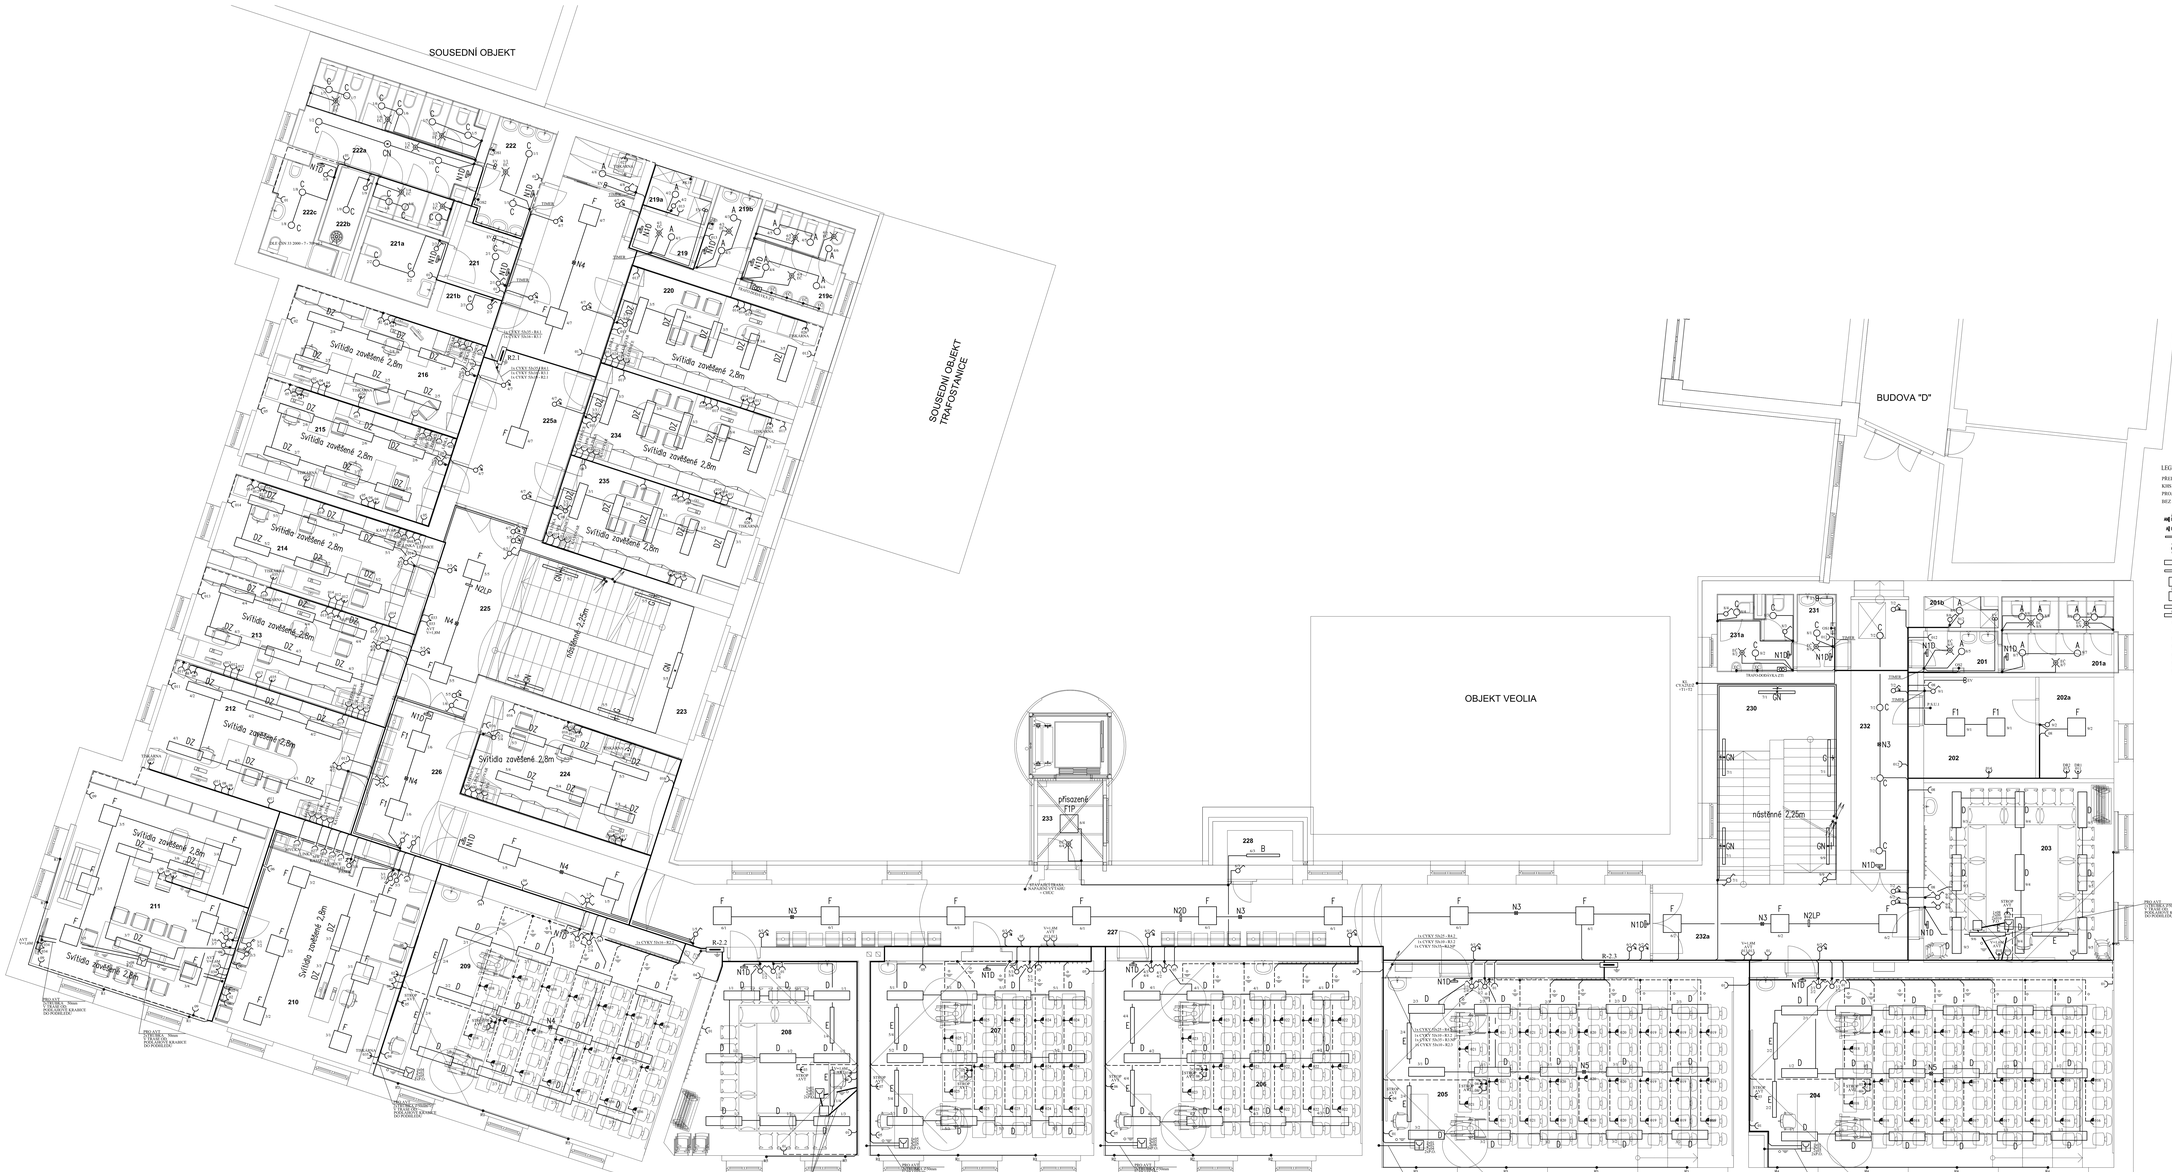

LEGENDA SVÍTIDEL

PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE SVÍTIDEL BUDE PŘEDLOŽENO KLADNÉ VYJÁDŘENÍ KHS OSTRAVA K DODAVATELEM VYPRACOVANÉMU SVĚTELNÉ TECHNICKÉMU PROJEKTU, JENŽ BUDE VYPRACOVÁN PRO DODÁVANÁ SVÍTIDLA. BEZ TOHOTO VYJÁDŘENÍ NEMŮŽE BÝT ZAHÁJENA MONTÁŽ SVÍTIDEL.

- A/S - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 2000/440 HF, 1900lm, IP65 + senzory nouzů
- A - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 2000/440 HF, 1950lm, IP65
- B - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 4300/440 HF, 4300lm, IP66
- C - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 2000/440 HF, 2050lm, IP4/20
- CN - VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO 2000/440 HF, 2050lm, IP4/20 + senzory nouzů
- D - OBDÉLNÍKOVÉ LED SVÍTIDLO 3000/440 HF , 3000lm, IP54/20
- E - ASYMETRICKÉ LED SVÍTIDLO 6400/440 HF, 6000lm, 1/120 IP20
- F - ČTYŘHRANÉ LED SVÍTIDLO 2000/440 HF, 3000lm, IP54/20
- F1 - ČTYŘHRANÉ LED SVÍTIDLO 3000/440 HF, 3000lm, IP54/20
- G - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 4200/440 HF, 4200lm, IP44
- GN - PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 4200/440 HF, 4200lm, IP44 + senzory nouzů
- N1 - NOUZOVÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO LED 950lm, IP65 + přístupem
- N2 - NOUZOVÉ ZAVĚŠENÉ SVÍTIDLO LED 640lm, IP20 + přístupem
- N3 - VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 2900lm EC, IP40
- N4 - VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 3925lm, 6/45, IP40
- N5 - VESTAVNÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 3700lm, 6/45, IP40
- N6 - PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 2850lm, EC, IP40
- N7 - PŘISAZENÉ NOUZOVÉ SVÍTIDLO LED 2130m/355lm, 6/45

LEGENDA ZNAČEK

- VELKOPLOŠNÉ TLAČÍTKO
- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
- PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
- PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
- DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V OPATŘENÁ X ST. PŘP. OCHRANY
- VENTILÁTOR
- TIMER VENTILÁTOROVÉ RELÉ
- STROPNÍ CITLO POHYBU
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V S ČELNÍM, VÝKLOPNÝM KRYTÍM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

C.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
201	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3.4
201a	WC ŽENY	9.5
201b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.3
202	SKLAD	12.7
202a	SERVEROVNA	8.5
203	UČEBNA	38.1
204	UČEBNA	78.7
205	UČEBNA	74.8
206	UČEBNA	56.3
207	UČEBNA	49.4
208	UČEBNA	38.2
209	UČEBNA	64.1
210	SEKRETARIÁT	37.4
211	KANCELÁŘ DĚKANA	41.8
212	KANCELÁŘ	25.3
213	KANCELÁŘ	20.8
214	KANCELÁŘ	20.7
215	KANCELÁŘ	20.7
216	KANCELÁŘ	20.7
219	PŘEDSÍŇ WC MUŽŮ	3.3
219a	SKLAD	3.1
219b	PŘEDSÍŇ WC MUŽŮ	4.5
219c	WC MUŽI	8.9
220	KANCELÁŘ - PRODĚKANI	22.1
221	PŘEDSÍŇ	3.8
221a	WC IMOBILNÍ	6.9
221b	SKLAD	2.0
222	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7.4
222a	WC ŽENY	21.4
222b	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.7
222c	HYGIENICKÁ KABINA	6.4
223	SCHODIŠTĚ	32.9
224	KANCELÁŘ-PERSONALNÍ	23.0
225	CHODBA	16.8
225a	CHODBA	32.2
226	CHODBA OŠKLANÝ	19.9
227	CHODBA	89.8
228	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.9
230	SCHODIŠTĚ	26.5
231	PŘEDSÍŇ WC MUŽŮ	3.8
231a	WC MUŽI	6.6
232	CHODBA	17.6
232a	CHODBA	23.1
233	PŘEDSÍŇ VÝTAHU	6.8
234	KANCELÁŘ - PRODĚKANI	20.7
235	KANCELÁŘ - PRODĚKANI	20.1

Poznámka :

Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady CYKY a vodiči CY-A rozlišených barev , jenž budou uloženy pevně pod omítkou a v podhledech. Svítidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertorem (nutno přivést nespínanou fázi).

Veškeré stávající elektroinstalace provedené v rámci akce MULTIFUNKČNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ PROSTORY V OBJEKTU "E" FF musí být zachovány funkční, jedná se o: část elektroinstalace 1.PP a 3.NP, napájení výtahu a CHÚC.

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením napětí v síti TN od zdroje a posypovámím v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
MAREK SEIDITZ	MAREK SEIDITZ	ING. LUBOŠ ZORZOL	

ZODP. PROJEKTANT TOMÁŠ PAVLÍK	VYPRACOVAL ING. JAKUB DUDÍKO	
MÍSTO	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA ČS. LEGIÍ 9, OSTRAVA	PROJEKTOVÉ ATELIÉRY RPO PO, RUINA 291 OSTRAVA - SMILOVICE
INVESTOR	OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, DUCHAMOVA 7, 701 03 OSTRAVA	

OU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU E, ČS. LEGIÍ 9, OSTRAVA	DATUM	05/2020
	ČÍSLO ZAK.	20-0810
	ČÁST PD	D.1.4.3
ELEKTROINSTALACE - 2.NP	MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES č. 05